

## **ปัญหาและแนวทางแก้ไขการพังทลายของผนังและตลิ่งลำหัวยแคน**

**นายกิตติโรจน์ มะลาໄวຍ்**

โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  
การบริหารงานก่อสร้างและสารสนเทศปํอภิค  
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
ปีการศึกษา 2554

## ปัญหาและแนวทางแก้ไขการพังทลายของผนังและตลิ่งลำหัวยแคน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อนุมัติให้นับโครงการฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา  
ตามหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต

### คณะกรรมการสอบโครงการ

(ผศ. ดร. อวิรุทธิ์ ชินกุลกิจนิวัฒน์)  
ประธานกรรมการ

(ศ. ดร. สุขสันติ์ หอพิมูลสุข)  
กรรมการ (อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ)

(อ. ดร. นัตติเพชร ยศพล)  
กรรมการ

(รศ. ร.อ. ดร. กนต์ธาร ชำนิประสาสน์  
คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

กิติ作品 ๘๘๘๘ มหาวิทยาลัย : ปัญหาและแนวทางแก้ไขการพังทลายของผนังและตลิ่งลำหัวยแคน  
 (PROBLEM AND SOLUTION APPROACHES FOR FAILURE OF RIVER BANKS OF HUI KAEN RIVER) อาจารย์ที่ปรึกษา : ศาสตราจารย์ ดร.สุขสันต์ หอพินิจลศุข

การศึกษารั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขการพังทลายของผนังและตลิ่งลำหัวยแคนในเขตเทศบาลตำบลโนนศิลา อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น ผู้วิจัยได้ทำการเก็บตัวอย่างและเจาะสำรวจชั้นดินตามแนวตลิ่งลำหัวยแคน เพื่อวิเคราะห์คุณสมบัติพื้นฐานและคุณสมบัติทางวิศวกรรมของชั้นดินลำหัวยแคนเป็นคืนทรายปนดินตะกอนตามการจำแนกด้วยระบบเอกภาพ ดินประเภทนี้สามารถถูกกัดเซาะได้ง่าย มุนเสียดทานภายในของดินมีค่าประมาณ 27 ถึง 40 องศา ซึ่งมีค่าน้อยกว่าความลาดชันตามธรรมชาติของตลิ่งลำหัวยแคน ด้วยเหตุนี้เอง ตลิ่งลำหัวยแคนจึงมีเสถียรภาพความลาดและความต้านทานการกัดเซาะที่ต่ำ และส่งผลให้เกิดการพังทลายของตลิ่งอย่างต่อเนื่องทุกปี ผู้วิจัยได้เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาการพังทลายของผนังและตลิ่งลำหัวยแคน ๒ แนวทางดังนี้คือ แนวทางที่ ๑: การดาดคอนกรีตพร้อมเรียงหินใหญ่ ผนังลำหัวยแคนทั้งสองฝั่ง ซึ่งเป็นวิธีที่นิยมใช้กันในงานคลองชลประทาน แนวทางที่ ๒: การใช้ถุงฟูกราย (Geotube) ทับบนผนังลำหัวย วิธีนี้จะช่วยกรองไม่ให้ดินทรายโอดน้ำกัดเซาะออกไป จากการวิเคราะห์ด้านทุนค่าก่อสร้าง พบว่าแนวทางที่ ๒ มีความเหมาะสมที่สุด ด้วยต้นทุนค่าก่อสร้าง 3,600 บาทต่อมเมตร กองซ่างเทศบาลที่ได้นำเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาการพังทลายของผนังและตลิ่งลำหัวยแคนนี้ต่อกลุ่มผู้บริหารเทศบาลตำบลโนนศิลา

KITIROJ MALAWAI: PROBLEM AND SOLUTION APPROACHES FOR FAILURE OF RIVER BANKS OF HUI KAEN RIVER. ADVISOR : PROF. SUKSUN HORPIBULSUK, Ph.D., P.E.

The objective of this study is to study the cause of failure and remedy approaches of the river bank, Hui Kaen River, Nonsila sub-district, Nonsila district, Khon Kaen province. The soil sampling and in-situ tests were conducted along the river bank to determine the index and strength properties of the deposit. It is found that the deposit is classified silty clay (SM) according the Unified Soil Classification System, which is sensitive to the erosion. The friction angle of the deposit varies from 27 to 40 degrees, which is lower than the natural slope of the river bank. Consequently, this river bank has low slope stability and resistance to the erosion. This causes the continued failure every year. Two remedy approaches were proposed. The first one was the concrete paving at the both sides of the river bank, which is popular for the irrigation canal. The second one was the sand filled mattress paving on the both sides of the river bank, which prevents the soil erosion. From the cost analysis, the second approach was considered as suitable with the cost estimate of 3,603 baht per meter length. The Engineering Division presented this approach to the administrators of Nonsila Municipality.

## กิตติกรรมประกาศ

โครงการนี้สถาเร็จลุล่วงได้ ด้วยความกรุณาอย่างยิ่งจาก ศาสตราจารย์ ดร.สุขสันต์ หอพินิจสุข อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการวิจัย ซึ่งได้กรุณาให้คำแนะนำในการตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่อง ต่างๆ แนะนำแนวทางการทำงาน และให้ความเอาใจใส่ ความเมตตากรุณาถ่ายทอดความรู้แก่ศิษย์เป็นอย่างดี ทั้งยังปลูกฝังให้ผู้ศึกษามีความอดทน มีวินัย หมั่นค้นคว้าหาความรู้ เพิ่มเติม ผู้ศึกษาจึงขอขอบพระคุณท่าน ศาสตราจารย์ ดร.สุขสันต์ หอพินิจสุข ไว้ ณ โอกาสนี้

ขอขอบคุณคุณปรีดิเทพ อนุ Jur จากบริษัท เทนาค้า จำกัด ที่ให้ความรู้ เทคนิค การใช้แผ่นไส้สังเคราะห์งานคืน คณาจารย์ทุกท่าน ที่ได้ประสิทธิประสาทวิชา ความรู้ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารงานก่อสร้างและสารานุปโภค สาขาวิชาบริกรรมโยธา ให้แก่ผู้ศึกษา ซึ่งเป็นความรู้และประสบการณ์ที่มีค่าและมีประโยชน์ในการทำงานของผู้ศึกษาต่อไป และท้ายสุดขอบคุณเพื่อนๆ ทุกคนที่เคยช่วยเหลือและให้กำลังใจตลอดการทำงานศึกษาครั้งนี้เป็นอย่างดี

กิตติ作品 มะลาໄວຍ்

## สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย	ก
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	ข
กิตติกรรมประกาศ	ค
สารบัญ	ง
สารบัญตาราง	น
สารบัญรูปภาพ	ช
<b>บทที่</b>	
<b>1 บทนำ</b>	<b>1</b>
1.1 ที่มาของปัญหา	1
1.2 วัตถุประสงค์	1
1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	2
1.4 ขอบเขตการวิจัย	2
<b>2 ปริทัศน์วรรณกรรมงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง</b>	<b>3</b>
2.1 คิน	3
2.2 ลักษณะของเนื้อดิน	4
2.3 การจำแนกประเภทตามขนาดของดิน	4
2.4 การวิเคราะห์ขนาดของเม็ดดิน	5
2.5 การจำแนกสถานะภาพความเหลวของดิน	5
2.6 การจำแนกประเภทของดินแบบ UNIFIED	6
2.7 การหาเส้นทางความลาดของดินชนิดที่ไม่มีความเชื่อมแน่น	9
2.8 ข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลโนนศิลา	10
2.9 คำทั่วไป	15
2.10 อุทกภัย	16
2.11 แผ่นวัสดุสังเคราะห์	16
2.12 การประยุกต์ใช้วัสดุสีน้ำเงินสังเคราะห์ในการป้องกันการกัดเซาะคลิง	19
2.13 คาดคะنกรีตเรียงหินใหญ่	20
2.14 การพังทลายของผนังและต่อลิงคำทั่วไป	24

<b>3 การดำเนินการวิจัย</b>	<b>27</b>
3.1 การศึกษาทางธุรกิจวิทยาของคืนในลำห้วยแคน	27
3.2 การออกแบบพร้อมประมาณราคาก่อสร้าง	27
3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัย	28
<b>4 ผลการศึกษาและวิเคราะห์ผล</b>	<b>29</b>
4.1 ผลการจำแนกประเภทของคืนโดยวิธี UNIFIED	30
4.2 หมุนเสียดทานภายในและหมุนคาดเอียงของลำห้วย	31
<b>5 สรุป</b>	<b>36</b>
<b>เอกสารอ้างอิง</b>	<b>37</b>
<b>ภาคผนวก</b>	<b>38</b>
ก.1 ผลการทวนนาคของเม็ดคืนโดยวิธีร่อนผ่านตะแกรง (คืนที่ความลึก 1)	39
ก.2 ผลการทวนนาคของเม็ดคืนโดยวิธีร่อนผ่านตะแกรง (คืนที่ความลึก 2)	40
ก.3 ผลการทวนนาคของเม็ดคืนโดยวิธีร่อนผ่านตะแกรง (คืนที่ความลึก 3)	41
ก.4 ผลการทวนนาคของเม็ดคืนโดยวิธีร่อนผ่านตะแกรง (คืนที่ความลึก 4)	42
ข.1 ผลการทดสอบ Standard Penetration Test, SPT หลุมเจาะที่ BH-1	43
ข.2 ผลการทดสอบ Standard Penetration Test, SPT หลุมเจาะที่ BH-2	45
ค.1 แบบแปลนมาตรฐานกรมพัฒนาที่ดินคาดคอกรีตพร้อมเรียงหินใหญ่	47
ค.2 แบบแปลนมาตรฐานกรมพัฒนาที่ดินคาดคอกรีตพร้อมเรียงหินใหญ่	48
ง.1 ประมาณราคาคาดคอกรีตพร้อมเรียงหินใหญ่	49
จ.1 แบบแปลนถุงฟูกระยะสำหรับงานป้องกันการกัดเซาะลาดตั้ง	51
จ.2 รายการประกอบแบบถุงฟูกระยะสำหรับงานป้องกันการกัดเซาะลาดตั้ง	52
ฉ.1 ประมาณราคาก่อสร้างป้องกันการกัดเซาะลาดตั้งด้วยถุงฟูกระยะ	53
<b>ประวัติผู้เขียน</b>	<b>54</b>

## สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
2.1 ความเหมาะสมของคินที่จะนำไปใช้งาน	7
2.2 สรุปจำนวนบุคลากรในส่วนราชการของเทศบาลตำบลโนนศิลา	12
2.3 รายรับของเทศบาลตำบลโนนศิลา ข้อมูลงวดปี	13
2.4 รายจ่ายของเทศบาลตำบลโนนศิลา ข้อมูลงวดปี	14

## สารบัญรูปภาพ

รูปที่	หน้า
2.1 แรงที่เกี่ยวข้องในภาคของดินชนิดที่ไม่มีความเข้มแน่น	9
2.2 แผนที่เทศบาลตำบลโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	11
2.3 แผนที่ลำหัวยแคนในเขตเทศบาลตำบลโนนศิลา	15
2.4 หน้าที่ของวัสดุสังเคราะห์งานดิน	17
2.5 การประยุกต์ใช้วัสดุเสริมกำลังเส้นใยในงานป้องกันการปนเปื้อน	18
2.6 การประยุกต์ใช้วัสดุเสริมกำลังเส้นใยในงานกรองและระบายน้ำ	19
2.7 ลักษณะการใช้งานของวัสดุสังเคราะห์งานดิน	20
2.8 คาดคะنกรีตพร้อมเรียงพินใหญ่ล้ำน้ำมูลในเขตอ่าวເກອສຕຶກ	21
2.9 คาดคะนกรีตพร้อมเรียงพินใหญ่แม่น้ำโขง	21
2.10 คาดคะนกรีตพร้อมเรียงพินใหญ่แม่น้ำชี	22
2.11 คาดคะนกรีตพร้อมเรียงพินใหญ่ล้ำน้ำชีสาขา	22
2.12 คาดคะนกรีตพร้อมเรียงพินใหญ่ล้ำน้ำชีสาขา	23
2.13 คาดคะนกรีตในคลองส่งน้ำ	23
2.14 คาดคะนกรีตในคลองส่งน้ำ	24
2.15 ลักษณะการพังทลายของผนังและตลิ่งลำหัวยแคน	25
2.16 ลักษณะการพังทลายของผนังและตลิ่งลำหัวยแคน	25
2.17 ลักษณะการกัดเซาะตลิ่งจุดที่เป็นโถงน้ำของคาดคะนกรีตพร้อมเรียงพินใหญ่เดิม	26
2.18 ลักษณะการกัดเซาะตลิ่งจุดที่เป็นโถงน้ำของคาดคะนกรีตพร้อมเรียงพินใหญ่เดิม	26
4.1 ตำแหน่งลำหัวยแคน	29
4.2 การเก็บตัวอย่างดินที่ความลึก 1 เมตร	30
4.3 การเก็บตัวอย่างดินที่ความลึก 3 เมตร	31
4.4 การทดสอบทะลุทะลวงมาตรฐาน(Standard Penetration Test, SPT)	32

## บทที่ 1

### บทนำ

#### **1.1 ที่มาของปัญหา**

คำหัวข้อเป็นคำหัวข้อขนาดใหญ่ที่ให้ผลผ่านเขตที่พักอาศัย และพื้นที่การเกษตร ในเขตเทศบาลตำบลโนนศิลา อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น มีระยะทางเฉพาะในเขตเทศบาลตำบลโนนศิลา ยาว 6,000 เมตร ปากคำหัวข้องกว้างเฉลี่ย 20 เมตร มีความลึกเฉลี่ย 3 เมตร ลักษณะทางธารน้ำทิวทายของคำหัวข้อ เป็นคำหัวข้อดินราย เม็ดดินเกาะตัวกันแบบหลุมๆ คันคูคำหัวข้อทั้งสองฝั่งไม่มีต้นไม้ใหญ่ ส่วนมากจะมีต้นหญ้าเข็มปุกกลุ่ม ในช่วงฤดูฝน น้ำไหลหลากรากดเช่าวนั้งคำหัวข้อทำให้เกิดการพังทลายของผนังคำหัวข้อ แต่ในช่วงฤดูแล้ง ไม่มีน้ำกักเก็บในคำหัวข้อ

การพังทลายของผนังคำหัวข้อ ในช่วงพื้นที่พักอาศัยและพื้นที่การเกษตร ส่งผลให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลโนนศิลาได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก ขณะผู้บริหารเทศบาลตำบลโนนศิลาจึงมีคำริบอุ้ม ให้กองช่างเทศบาลตำบลโนนศิลาหาแนวทางป้องกันการพังทลายของผนังคำหัวข้อ ขณะนี้ กองช่างเทศบาลได้ดำเนินการแก้ไขเป็นระยะทางยาว 3,000 เมตร ตั้งแต่บริเวณพิกัด N1764250 E 252850 ถึงพิกัด N1768000 E 244700 ด้วยวิธีการคาดคอนกรีตพร้อมเรียงหินใหญ่ การก่อสร้างซ่อมแซมใช้เวลา 36 เดือน ด้วยงบประมาณ 20,000,000 บาท ผลการซ่อมแซมโดยภาพรวมเป็นที่น่าพอใจ กล่าวคือการคาดคอนกรีตพร้อมเรียงหินใหญ่สามารถช่วยบรรเทาปัญหาการกัดเซาะคลื่นได้ แต่อย่างไรก็ตาม ในบางบริเวณของคลื่นที่เป็นโถงน้ำกระหนบ กับกระแสน้ำโดยตรงยังคงได้รับความเสียหาย เนื่องจากน้ำที่ไหลล้นคลื่นจะเซาะเอามาลดิน รายด้านหลังคาดคอนกรีตออก ส่งผลให้เกิดช่องว่างและการพังทลายของคลื่นในที่สุด

กองช่างมีแผนการที่จะทำการซ่อมแซมคลื่นในส่วนที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขและซ่อมแซมคลื่นคาดคอนกรีตที่เสียหาย งานวิจัยนี้จะศึกษาความเป็นไปได้ของการประยุกต์ใช้วัสดุเสริมเส้นใยสังเคราะห์(geotextile)ในการซ่อมแซมคาดคอนกรีตพร้อมเรียงหินใหญ่ที่เสียหาย พร้อมทั้งออกแบบระบบป้องกันการพังทลายของคลื่นด้วยวัสดุเส้นใยสังเคราะห์ (เพียงอย่างเดียว) และด้วยวัสดุเส้นใยสังเคราะห์ร่วมกับคาดคอนกรีตพร้อมเรียงหินใหญ่ และท้ายสุดจะแนะนำระบบที่เหมาะสมที่สุดในทางวิศวกรรมและเศรษฐศาสตร์

#### **1.2 วัตถุประสงค์**

1. เพื่อศึกษาสภาพธารน้ำทิวทายของดินคำหัวข้อในเขตเทศบาลตำบลโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น

- เพื่อศึกษาสภาพปัจุบันของการพัฒนาลายของผนังดำหัวยแคน
  - เพื่อเสนอแนะโครงสร้างผนังดำหัวยแคนที่เหมาะสมในด้านวิศวกรรมและเศรษฐศาสตร์

### 1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. เข้าใจสภาพทางธุรกิจของล่าหัวยแคน
  2. เข้าใจสภาพปัจจัยการพังทลายของผนังล่าหัวยแคน
  3. ได้แบบแปลนทางวิศวกรรมแก้ไขการพังทลายของผนังล่าหัวยแคน
  4. ประชาชนที่อาศัยอยู่ทั้งสองฝั่งของล่าหัวยแคนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

## 1.4 ขอบเขตการวิจัย

## บทที่ 2

### ปริพัคศ์วรรณกรรมงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

#### 2.1 ดิน

ดินเกิดจากการผุกร่อนและแตกสลายของหินตามธรรมชาติ ทั้งจากอิทธิพลของดินฟ้าอากาศ อุณหภูมิความชื้น ความกดดัน แรงดึงดูดของโลก และการเปลี่ยนแปลงทางเคมี แล้วเกิดการเคลื่อนย้ายพัดพา โดยการอาศัยตัวกลางต่างๆ เช่น ลม น้ำ หรือสารน้ำแข็งเป็นต้น นำไปตกตะกอนทับถมในสถานที่ต่างๆ เกิดเป็นชั้นดิน ด้วยสาเหตุดังกล่าวจึงทำให้คุณสมบัติของดินที่เกิดขึ้นในแต่ละชั้นและแต่ละสถานที่แตกต่างกัน วิศวกรรมรัฐได้แบ่งวัสดุที่ตกตะกอนทับถมกันเป็นผิวโลกออกเป็นดินและหิน โดยให้คำจำกัดความของดินคือวัสดุที่ตกตะกอนทับถมกัน ไม่แน่น และสามารถแยกออกจากกันได้โดยง่าย เช่น นำไปปลายน้ำ เป็นต้น ส่วนหินคือส่วนที่แข็งและยึดจับตัวกันแน่นมาก ไม่สามารถแยกออกจากกันได้โดยง่ายเหมือนดิน ดังนั้นความหมายของดินในทางวิศวกรรมคือ วัสดุอะไรก็ตามที่ตกตะกอนและทับถมกันไม่แน่น เช่น กรวด (Gravel) ทราย (Sand) ตะกอนทราย (Silt) และดินเหนียว (Clay) หรือส่วนผสมของวัสดุเหล่านี้ ซึ่งอาจเป็นพากที่มีแรงยึดเหนียว (Cohesion) หรือไม่มีแรงยึดเหนียว (Cohesionless) ดินสามารถจำแนกตามลักษณะการเกิดเป็น 2 ชนิด คือ

2.1.1 Residual soil คือ ดินที่เกิดจากการผุกร่อนของหินที่ทับถมกันอยู่ในบริเวณที่เกิดการผุกร่อนนั้น และไม่ถูกเคลื่อนย้ายหรือนำพาไปยังที่อื่น ดินที่อยู่ใกล้ผิวดินจะเรียกว่า ดินชั้นบน (Top soil) ซึ่งจะมีความลึกไม่มากนัก เกิดจากการเน่าเปื่อยผุพังและสลายตัวของพืชและสัตว์ที่ล้มตายทับถมกันเป็นเวลานาน จะมีสารอินทรีย์ (Organic) สูงและมีหน่วยน้ำหนักต่ำ โดยทั่วไปในงานด้านวิศวกรรมจะไม่นำดินประเภทนี้มาใช้ ต้องทำการขุดออกแล้วแทนที่ด้วยดินที่เหมาะสมหรืออาจจะต้องทำการปรับปรุงคุณภาพดินก่อนนำมาใช้งาน เมื่อขุดลึกลงไปจะพบว่าปริมาณการผุกร่อน (Degree of weathering) จะลดลงจนถึงระดับดินดาน (Bed rock) ตัวอย่างของดินประเภทนี้ได้แก่ ดินลูกรัง (Laterites) ดินชนิดนี้เหมาะสมสำหรับงานก่อสร้างถนน ซึ่งจะมีลักษณะเป็นหินเม็ดเล็ก ๆ และดินเหนียวคละกัน

2.1.2 Transported soil คือ ดินที่เกิดจากการผุกร่อนของหินในบริเวณอื่น แล้วถูกเคลื่อนย้ายหรือนำพามายังบริเวณที่พบอยู่ปัจจุบัน โดยองค์ประกอบอื่น ๆ ได้แก่ การไหลของกระแสน้ำ (Alluvial deposit) การเคลื่อนที่ของธารน้ำแข็ง (Glacial deposit) น้ำใต้ดิน (Subsurface water) การนำพาโดยแรงลม (Wind deposit) และแรงโน้มถ่วง

ของโลก (Gravity deposit) เป็นต้น ตัวอย่างของดินประเกทนี้ได้แก่ กรวดและทราย ซึ่งจะถูกนำหารื้อลงพัดพาไปสะสมอยู่ในบริเวณอื่น เมื่อนานไปดินประเกทนี้อาจถูกแรงโน้มถ่วงของโลกทำให้กลายเป็น Sandstone และผุพังเป็นดินประเกท Residual ได้เช่นกัน

## 2.2 ลักษณะของเนื้อดิน

ดินที่เกิดจากการสลายตัวของหิน หรือพากอินทรีสาร อาจจำแนกออกได้เป็น 2 ลักษณะกว้าง ๆ คือ

2.2.1 พากทราย (Sand) ลักษณะของเนื้อดินประกอบด้วยเม็ดใหญ่น้อยไม่มีความเชื่อมแน่นมีอัตราส่วนช่องว่างมากกว่าร้อยละ 45 น้ำซึมผ่านได้ง่าย ไม่พองตัว แต่อาจเปลี่ยนรูปได้โดยคงปริมาตรเดิมไว้ เมื่อทำให้ทรายทรุดตัวสนิทมีช่องว่างน้อยจะทำให้มีความสามารถด้านทานต่อแรงกดอัดได้ดีเยี่ยม

2.2.2 พากดินตะกอนและดินเหนียว (Silt และ Clay) ลักษณะของเนื้อดินเป็นเม็ดละเอียดมาก มีความเชื่อมแน่นมาก มีอัตราส่วนช่องว่างแตกต่างกันตั้งแต่ร้อยละ 25 ถึงร้อยละ 93 น้ำซึมผ่านได้ยาก มีการพองตัวเปลี่ยนปริมาตรและรูปขนาดได้แม้ขยะไม่ต้องรับน้ำหนักหรือเมื่อบรรทุกน้ำหนักอยู่ หรือแม้ภายในหลังจากอาบน้ำหนักบรรทุกออกแล้ว ความสามารถด้านทานต่อแรงเฉือนขึ้นอยู่กับแรงเชื่อมแน่นที่ขัดเค็มเม็ดดิน

## 2.3 การจำแนกประเกทตามขนาดของดิน

การจำแนกประเกทของดิน เป็นการบ่งถึงลักษณะและคุณสมบัติที่แตกต่างของดินแต่ละประเกท ดินมักถูกจำแนกประเกทตามลักษณะงานที่จะนำไปใช้โดยอาศัยคุณสมบัติต่างๆของดิน เป็นเกณฑ์ นักธรณีวิทยาจึงแยกประเกทของดินตามสภาพธรณีวิทยา ตามปริมาณแร่ธาตุที่ปนอยู่ วิศวกรก็แยกประเกทของดินตามขนาดของดินและหรือตามสภาพความเหลวของดิน แล้วจัดเป็นหมวดหมู่หรือกลุ่มที่มีพฤติกรรมเหมือนๆกัน มีชื่อเรียกต่างๆกัน การจำแนกนี้ช่วยให้ทราบในทันทีอย่างคร่าวๆว่าดินตัวอย่างที่ได้มีความเหมาะสมสมกับงานนั้นๆหรือไม่ เพื่อเป็นแนวทางที่จะวางแผนการทดสอบหาคุณสมบัติอื่นๆของดินต่อไป

ดินแยกออกเป็นดินเม็ดหินที่ไม่มีความเชื่อมแน่น ดินเม็ดละเอียดที่มีความเชื่อมแน่น และดินที่มีสารอินทรี การหาน้ำดื่มของดินเม็ดหินที่ไม่มีความเชื่อมแน่นเพื่อแบ่งย่อยออกเป็นกรวด ทราย ทรายเม็ดปืน ใช้วิธีร่อนผ่านตะแกรงร่อนมาตรฐาน (Sieving) ส่วนการหาน้ำดื่ม

ของดินเม็ดละเอียดที่มีความเข้มแน่นเพื่อแบ่งย่อยเป็นดินเหนียว สารแ变幻ลอยคล้ายวุ้นก็ใช้วิธีวัดอัตราการตกตะกอนในน้ำ (Sedimentation)

การจำแนกประเภทของดิน โดยใช้ขนาดของเม็ดดินเป็นเกณฑ์นี้ ในแต่ละองค์การก็มีการจำแนกแตกต่างกันออกไปแล้วแต่ความเหมาะสมของแต่ละงาน เช่น งานถนน (AASHTO) งานสร้างสนามบิน (FAA) งานวิศวกรรมอื่น ๆ (Unified) เป็นต้น โดยทั่วไปขนาดเม็ดดินที่โตกว่า 2.00 มม. จัดเป็นพากกรวด ส่วนขนาดเม็ดดินที่อยู่ระหว่าง 0.05 – 2.00 มม. จัดเป็นพากทรายขนาดเม็ดดินที่เล็กลงไปอยู่ระหว่าง 0.002 - 0.05 มม. จัดเป็นพากดินตะกอน ขนาดของเม็ดดินที่เล็กกว่า 0.002 มม. จัดเป็นดินเหนียว

#### 2.4 การวิเคราะห์ขนาดของเม็ดดิน

วิธีวิเคราะห์ขนาดของเม็ดดิน แบ่งออกเป็น 2 วิธี คือ วิเคราะห์ด้วยการร่อนผ่านตะแกรงร่อนมาตรฐาน (Sieve analysis) สำหรับดินที่มีเม็ดหยาบ และวิเคราะห์ด้วยวิธีวัดอัตราการตกตะกอนในน้ำ (Sedimentation) สำหรับดินที่มีเม็ดละเอียด

การวิเคราะห์ด้วยการร่อนผ่านตะแกรงร่อนมาตรฐาน เป็นการหาขนาดของเม็ดดินโดยใช้การร่อนผ่านตะแกรงร่อนมาตรฐานของสหรัฐ (U.S Standard Sieve) สำหรับเม็ดดินที่มีขนาดใหญ่กว่า 0.074 มม. หรือ 74 ไมครอน (1 ไมครอน เท่ากับ 0.001 มม.) ซึ่งเป็นขนาดของรูตะแกรงเบอร์ 200

ตะแกรงที่ใช้มีทั้งตะแกรงหยาบ เช่น ขนาด 6", 4", 1" เป็นต้น และตะแกรงละเอียดซึ่งใช้บอกเป็นเบอร์ เช่น เบอร์ 4 เบอร์ 20 เบอร์ 40 เป็นต้น ตัวเลขเบอร์บอกถึงจำนวนตาของตะแกรงต่อความยาว 1 นิ้ว (เช่น ตะแกรงเบอร์ 20 หมายถึงในความยาว 1 นิ้ว จะมี 20 ช่องละนันใน 1 ตารางนิ้ว จะมีจำนวนตาทั้งสิ้น 400 ตา เป็นต้น) นำตะแกรงเหล่านี้มาวางซ้อนกันเป็นชุด โดยให้ตะแกรงเบอร์ 200 อยู่ด้านสุดแล้วเรียงขึ้นไปตามลำดับตั้งแต่เบอร์ 100, 60, 40, 20, 10 แล้วนำดินจำพวกทรายซึ่งอบแห้งจำนวนหนึ่ง (ประมาณ 250 กรัม) ใส่ลงในตะแกรงชั้นบนสุด ทำการร่อนด้วยเครื่องภายนอกเวลาที่กำหนด ผลจากการวิเคราะห์จะได้น้ำหนักของดินที่ค้างอยู่บนตะแกรงแต่ละขนาด ค่าร้อยละของดินที่ค้างอยู่บนตะแกรงแต่ละขนาด และค่าร้อยละสะสมของดินที่ลอดผ่านตะแกรงมาตรฐาน

#### 2.5 การจำแนกสถานภาพความเหลวของดิน (Plasticity)

ชาวสวีเดนชื่ออเตอร์เบร์ก (Atterberg) พบว่า การเปลี่ยนแปลงปริมาณน้ำหรือความชื้นในมวลดินเม็ดละเอียด ทำให้ดินมีสถานภาพความเหลวต่างๆ กัน ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติทางฟิสิกส์

ของดิน(วัฒนา ธรรมมงคล และวินิต ช่อวิเชียร, 2532)

การลดปริมาณน้ำในมวลดินเม็ดละเอียด จะทำให้ดินเปลี่ยนสถานภาพความเหลว เช่น เหลว (liquid) หนืด (plastic) ค่อนข้างแห้งและแข็ง (semi solid) และ แห้งและแข็ง (solid) เรียก ปริมาณน้ำที่ทำให้ดินมีสถานภาพต่างๆ กันนี้ว่า พิกัดความข้นเหลว (Consistency Limits) หรือ พิกัดของแอตเตอร์เบร็ก (Atterber Limits) เพื่อให้เกียรติแก่นาย Atterberg ซึ่งเป็นคนแรกที่ค้นคว้า พิกัดต่างๆ นี้ ได้แก่

พิกัดความเหลว (Liquid Limit : LL) เป็นปริมาณน้ำที่น้อยที่สุดในมวลดินที่ทำให้ดินเหลว และ ให้ได้การทดสอบหาค่าพิกัดความเหลว ทำโดยอาศัยเครื่องมือของ อาร์เซอ คาชากรานเด โดย ใส่ดินเปียกในถ้วยทองเหลือง ปาดผิวน้ำให้เรียบแล้วแบ่งดินให้เป็นร่องโดยใช้ grooving tool จากนั้นหมุนมือจับเพื่อยกถ้วยขึ้นสูง 1 ซม. และทดสอบหากลงมาด้วยความเร็ว 2 ครั้งต่อวินาที ค่า LL จะหาได้ เมื่อมวลดินที่อยู่ระหว่างร่องมาตรฐาน (Standard groove) หักสองข้าง ไหลมาบรรจบ กันเป็นระนาบครึ่งนิ้วพอดี หลังจากที่ยกมวลดินนั้นสูง 1 ซม. แล้วทดสอบลงมาเป็นจำนวน 25 ครั้ง มวลดินที่มีค่าพิกัดความเหลวสูงจะบุบอัดตัวมากกว่ามวลดินที่มีค่าพิกัดความเหลวต่ำ

พิกัดความเหนียวหนืด (Plastic Limit: PL) เป็นปริมาณน้ำที่น้อยที่สุดในมวลดินที่ดินยังมี ความหนืดสามารถบีบเป็นรูปร่างได้โดยไม่เกิดรอยแตกที่ผิว ทดสอบโดยคลึงมวลดินด้วยฝ่ามือบน แผ่นกระดาษให้เป็นเส้นกลมมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 มม. (1/8 นิ้ว) โดยไม่มีรอยแตกที่ผิว แล้ว เริ่มมีรอยแตกที่ผิวพอดี

พิกัดหดตัว (Shrinkage Limit: SL) เป็นปริมาณน้ำที่มากที่สุด ซึ่งถึงแม้ว่าจะมีการสูญเสีย ความชื้นออกต่อไปก็ไม่ทำให้ดินหดตัวหรือลดปริมาตรลงอีก

## 2.6 การจำแนกประเภทของดินแบบ UNIFIED

ตารางที่ 2.1 แสดงการจำแนกประเภทของดินแบบ Unified เพื่อใช้กับงานวิศวกรรมด้าน ต่าง ๆ การจำแนกนี้ดัดแปลงมาจาก การจำแนกประเภทของดินของคชากรานเด โดยอาศัยขนาด ของเม็ดดินและสถานภาพความเหลวของดินเป็นเกณฑ์พิจารณา

เมื่อพิจารณาตามขนาดของเม็ดดิน จะแบ่งดินออกเป็น ดินเม็ดหยาบ กับ ดินเม็ดละเอียด โดยใช้อัตราส่วนตัวแปรกำกับชื่อของกลุ่มดินต่าง ๆ ดังนี้

ดินเม็ดหยาบคือดินที่ค้างบนตะแกรงเบอร์ 200 มากกว่าร้อยละ 50 ได้แก่ กรวด (G) ทราย (S) ดินเม็ดและละเอียดคือที่ผ่านตะแกรงเบอร์ 200 มากกว่าร้อยละ 50 ได้แก่ ดินตะกอน (M) และดิน เหนียว (C) ในการจำแนกดินเม็ดหยาบออกเป็นกรวดหรือทรายให้พิจารณาที่ตะแกรงเบอร์ 4 ถ้ามี ส่วนผ่านตะแกรงเบอร์ 4 ได้มากกว่าร้อยละ 50 ของที่ค้างตะแกรงเบอร์ 4 ถือว่าเป็นทราย

ในแต่ละกลุ่มข้างต้นยังแบ่งย่อยลงไปอีกด้วยใช้ส่วนขนาดคละ และสถานภาพความเหลวที่ได้จากการทดลองในห้องปฏิบัติการเป็นเกณฑ์ และใช้อักษรย่อตัวต่อไปกำกับชื่อของกลุ่ม ดังนี้ ขนาดคละคือ มีคิดปนน้อยกว่าร้อยละ 12 (W) ขนาดคละไม่มีคิดปนน้อยกว่าร้อยละ 12 (P) มีคิดหนึบปนมากกว่าร้อยละ 12 (C) มีคิดหนึบปนมากกว่าร้อยละ 12 (C) มีตะกอนทรัพย์ปนมากกว่าร้อยละ 12 (M) มีพิกัดความเหลวน้อยกว่าร้อยละ 50 (L) มีพิกัดความเหลวมากกว่าร้อยละ 50 (H)

ตารางที่ 2.1 ความเหมาะสมของดินที่จะนำไปใช้งาน (วัฒนา ธรรมรงค์ และวนิต ช่อวิเชียร, 2532)

การจำแนกประเภท		การใช้งานเบื้องต้น	การใช้งานฐานรากรับแรงแบบกาน	การใช้งานป้องกันน้ำซึม	การใช้ในงานถนนทำด้วยรองพื้นใต้ผิวลาดยาง
กลุ่มดิน	คำอธิบาย				
GW	กรวดหรือกรวดผสมทรายมีหลาบน้ำดคละกันมีเม็ดละเอียดปนบ้างหรือไม่มีเลย	เสถียรมาก ใช้ทำเขื่อนหรือทำนบตรงส่วนที่ให้น้ำซึมผ่านได้	ดี	ทำถนนลดความเร็วของน้ำซึม	ดี
GP	กรวดหรือกรวดผสมทรายขนาดเดียวกันมีเม็ดละเอียดปนบ้างหรือไม่มีเลย	เสถียรมาก ใช้ทำตัวเขื่อนหรือทำนบในส่วนที่ให้น้ำซึมผ่านได้	ดี	ทำถนนลดความเร็วของน้ำซึม	เลวหรือดี
GM	กรวดปนตะกอนทราย กรวดปนทรายและตะกอนทรายมีเม็ดขนาดเดียวกัน	เสถียรมาก, ไม่ค่อยเหมากับส่วนที่น้ำซึมได้ใช้ทำถนนกันน้ำซึมหรือคุณดิน	ดี	ใช้สำหรับปลายลาดเจื่อนด้านใต้น้ำบางครั้งไม่จำเป็น	พอใช้หรือดี
GC	กรวดปนดินเหนียว กรวดทราย และดินเหนียวปนคละกัน มีเม็ดขนาดเดียวกัน	ค่อนข้างเสถียรใช้ทำถนนกันน้ำซึม	ดี	ไม่จำเป็น	ไม่ดี
SW	ทรายหลาบน้ำดคละกัน ทรายปนกรวด มีเม็ดละเอียดปนบ้างหรือไม่มีเลย	เสถียรมากใช้ทำส่วนที่ให้น้ำซึมผ่านได้แต่จะต้องป้องกันความลาดของเขื่อน	ดี	ใช้คุณดินปลายเจื่อนด้านหนึ่งหรือน้ำและปลายลาดเจื่อนด้านใต้น้ำ	ไม่ดี
SP	ทรายเม็ดขนาดเดียวกัน, ทรายปนกรวด มีเม็ดละเอียดปนบ้างหรือไม่มีเลย	เสถียรมากใช้สำหรับเจื่อนที่มีความลาดไม่มาก	ดีไม่ขึ้นกับความหนาแน่น	ใช้คุณดินปลายเจื่อนด้านหนึ่งหรือน้ำและปลายลาดเจื่อนด้านใต้น้ำ	ไม่ดีหรือไม่เหมาะสม


ตารางที่ 2.1 (ต่อ)

การจำแนกประเภท		การใช้งานเชื่อม	การใช้งานฐานรากับแรงแบบทัน	การใช้งานป้องกันน้ำซึม	การใช้งานถนนทำขั้นรองพื้นใต้ผิวลาดยาง
กลุ่มคิน	คำอธิบาย				
SM	trajectory บนตะกอนทราย trajectory บนตะกอนทรายมีเม็ดขนาดเดียวกัน	ค่อนข้างเสถียรไม่ค่อยเอนจะกับส่วนที่น้ำซึมได้ ใช้ทำแกนกันน้ำซึม	ดีไม่ขึ้นกับความหนาแน่น	ใช้คุณคินปลายเบื้องด้านหนึ่งหรือสองด้านได้	ไม่ดี
SC	trajectory บนดินเหนียวของผสมของ trajectory กับดินเหนียวมีขนาดเดียวกัน	ค่อนข้างเสถียรใช้ทำแกนสำหรับเบื้องด้านน้ำท่วม	อาจดี หรือเลว	ไม่จำเป็น	ไม่เหมาะสม
ML	ตะกอนทรายนินทรี, ทรายละเอียดมาก, หินฟุ่น, ทรายละเอียดปูนตะกอนทรายหรือดินเหนียวมีสภาพพลาสติกเล็กน้อย	เสถียรภาพไม่ดี ใช้เป็นคินกมถ้าปรับได้ถูกต้อง	เลวมาก อาจเกิดการหล่นตัว	ใช้สำหรับปลายลาดเจือนด้านใต้น้ำ บางครั้งก็ไม่จำเป็น	ไม่เหมาะสม
CL	ดินเหนียวนินทรี มีสภาพพลาสติกต่ำกว่าปกติ คินเหนียวบนกรวดหรือปูนทรายหรือปูนตะกอนทราย ดินเหนียวมีความหนืดเล็กน้อย	เสถียร, เหมาะสำหรับทำแกนกันน้ำซึม	อาจดีหรือเลว	ไม่จำเป็น	ไม่เหมาะสม
OL	ตะกอนทรายอินทรี มีสภาพพลาสติกเล็กน้อยและดินเหนียวปูนตะกอนทราย	ไม่เหมาะสมสำหรือใช้เป็นคินกม	อาจดีหรือเลว อาจเกิดการทรงตัวมาก	ไม่จำเป็น	ไม่เหมาะสม
MH	ตะกอนทราย อินนิทรี, ดินเหนียวบนทรายหรือตะกอนทราย มีไมกา หรือดินเบาผสม	ขนาดเสถียรภาพใช้ทำแกนโดยวิธีชลศาสตร์ ไม่เหมาที่จะใช้รบด	ต่ำ	ไม่จำเป็น	ไม่เหมาะสม
CH	ดินเหนียวอินทรี มีสภาพพลาสติกมาก ดินเหนียวมีความหนืดสูง	ค่อนข้างเสถียรสำหรับความลาดไม่มากใช้ทำแกนเบื้อง	อาจดีหรือเลว	ไม่จำเป็น	ไม่เหมาะสม


ตารางที่ 2.1 (ต่อ)

การจำแนกประเภท		การใช้ในงานแข็ง	การใช้ในงาน ฐานรากรับแรง แบบทัน	การใช้ในงาน ป้องกันน้ำซึม	การใช้ในงาน ถนนทำขั้น รองพื้นใต้ผิว ลาดยาง
กลุ่มคิน	คำอธิบาย				
OH	คินเห็นยาอินทรีย์มีสภาพ พลาสติก สูงกว่าปกติ, ตะกอนทรัพย์ อินทรีย์	ไม่เหมาะสมที่จะใช้เป็น คินณ	ต่ำมาก	ไม่จำเป็น	ไม่เหมาะสม
Pt	พีตและคินอินทรีย์สูงอื่น ๆ	ไม่ใช้ในงานก่อสร้าง	เอาออกจากคิน ฐานรากและไม่ นำมาใช้		ไม่เหมาะสม

## 2.7 การหาเสถียรภาพความลาดของคินชนิดที่ไม่มีความเชื่อมแน่น

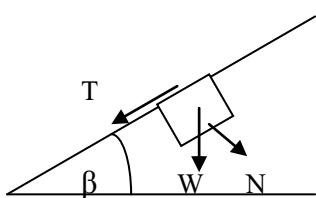

(ก) ลักษณะของคิน



(ข) รูปสามเหลี่ยมของแรง

รูปที่ 2.1 แรงที่เกี่ยวข้องในลักษณะของคินชนิดที่ไม่มีความเชื่อมแน่น

ให้ผิวน้ำลาดของคินชนิดที่ไม่มีความเชื่อมแน่น ทำมุม  $\beta$  กับแนวราบ ดังรูปที่ 2.1 (ก) พิจารณา ส่วนของคินก้อนหนึ่งชี้งหนัก  $W$

$$\text{แรงที่ขานกับลาด } T = W \sin \beta$$

$$\text{แรงที่ตั้งฉากกับลาด } N = W \cos \beta$$

$$\frac{\text{ส่วนปลดภัย}}{\text{แรงกระทำ}} = \frac{\text{แรงต้านทาน}}{\text{แรงกระทำ}}$$

$$\text{F.S.} = \frac{N \tan \theta}{T}$$

$$= W \cos \beta \tan \theta$$

$$\frac{W \sin \beta}{\tan \beta}$$

$$= \tan \theta$$

$$\frac{\tan \beta}{\tan \beta}$$

ในสภาพสมดุลย์ ส่วนปลดอกัยที่น้อยที่สุด F.S. = 1

$$\tan \beta = \tan \theta$$

$$\beta = \theta$$

นั้นคือลักษณะของเดินชนิดที่ไม่มีความเชื่อมแน่น จะมั่นคงมีเสถียรภาพ ต่อเมื่อมุมของลาดเอียงทำมุมกับแนวราบ ( $\beta$ ) มีค่า'n้อยกว่ามุมเสียดทานภายในของเดิน ( $\theta$ )

## 2.8 ข้อมูลพื้นฐานของเทคโนโลยีการคำนวณ

เทคโนโลยีการคำนวณ ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 57 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดนครราชสีมา ประมาณ 133 กิโลเมตร และห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 392 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 10,000 ไร่ หรือประมาณ 16 ตารางกิโลเมตร ซึ่งมีอาณาเขต ดังนี้

ด้านทิศเหนือ จากป้ายบอกเขตเทคโนโลยีการคำนวณ ป้ายที่ 1 ติดกับถนนมิตรภาพห่างจากบ้านโนนศิลา ประมาณ 2,000 เมตร ตามแนวทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2 สายอำเภอพล-กรุงเทพฯ เป็นเส้นเลี่ยงไปทางทิศตะวันออก จนถึงป้ายบอกเขตเทคโนโลยีการคำนวณ ป้ายที่ 2 ซึ่งติดบริเวณป่าช้าบ้านหัน


ด้านทิศตะวันออก จากป้ายบอกเขตเทคโนโลยีการคำนวณ ป้ายที่ 2 ฝากตะวันออกของบ้านหัน เป็นเส้นตรงไปจนถึงหลักเขตที่ 2 บริเวณป่าช้าบ้านหัน หมู่ที่ 1 ระยะทาง 2,000 เมตร จากหลักเขตที่ 2 เป็นเส้นเลี่ยงไปทางทิศใต้ของบ้านโนนจาน ถึงหลักเขตที่ 3 ระยะทางประมาณ 2,000 เมตร

ด้านทิศใต้ จากหลักเขตที่ 3 เป็นเส้นเลี่ยงไปทางทิศตะวันตก จนถึงถนนมิตรภาพ ซึ่งมีป้ายบอกเขตเทคโนโลยีการคำนวณ ป้ายที่ 3 และหลักเขตเทคโนโลยีการคำนวณ ป้ายที่ 4 ระยะทางประมาณ 2,000 เมตร

ด้านทิศตะวันตก จากป้ายบอกเขต ป้ายที่ 3 เป็นเส้นเลี่ยงตรงไป ถึงทางร่วมแยก บ้านขอนสักและบ้านหลุบค่า ซึ่งเป็นหลักเขตที่ 5 จากหลักเขตที่ 5 เป็นแนวเส้นตรงไปทางทิศเหนือ ถึงหลักเขตที่ 6 ระยะทางประมาณ 2,000 เมตร จากหลักเขตที่ 6 เป็นแนวเส้นตรงไปทิศเหนือถึงหลัก

เขตที่ 7 เป็นเส้นแนวเส้นตรง ไปทางทิศตะวันออกบรรจบกับป้ายบอกเขตเทศบาล ป้ายที่ 1 ระยะทางประมาณ 3,000 เมตร ดังแสดงในรูปที่ 2.2

ในเขตเทศบาลมีจำนวนครัวเรือน 1,299 ครัวเรือน ประชากรรวมทั้งสิ้น 5,432 คน แยกเป็นชาย 2,718 คน หญิง 2,714 คน มีความหนาแน่น เฉลี่ย 339 คน/ตารางกิโลเมตร

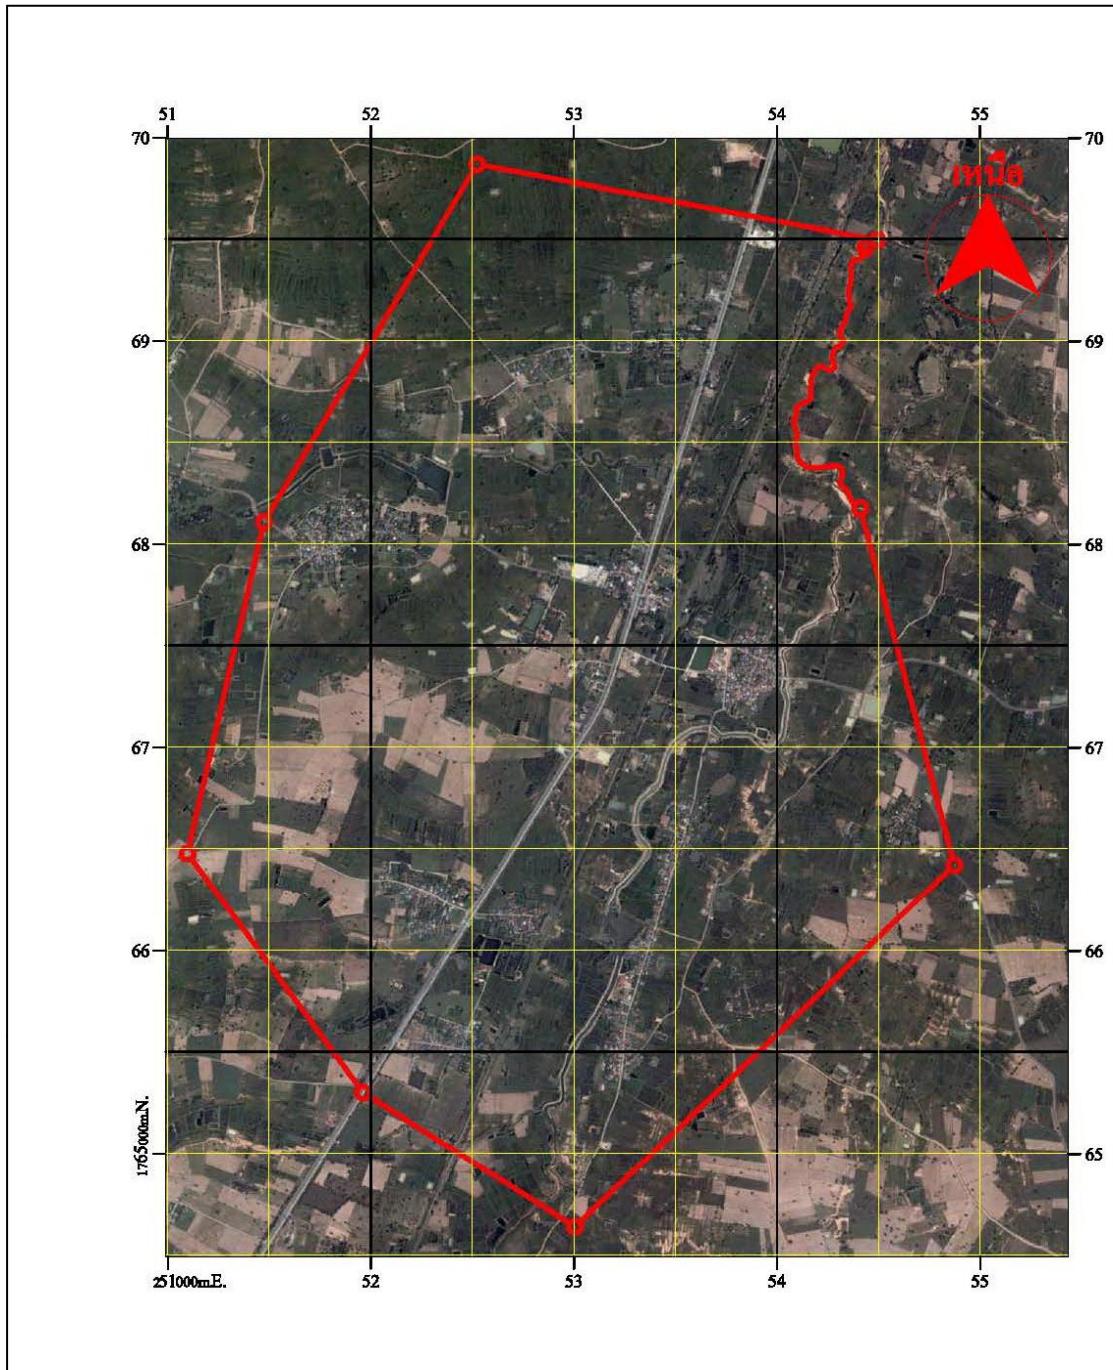

รูปที่ 2.2 แผนที่เทศบาลตำบลโนนหิลา จังหวัดขอนแก่น

คณะกรรมการด้วยนายกเทศมนตรีและคณะกรรมการผู้บริหารมีจำนวนตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม ถึง พ.ศ. 2546 คณะกรรมการผู้บริหารท่องถินชุดปัจจุบันประกอบด้วย นายกเทศมนตรี 1 คน รองนายกเทศมนตรี 2 คน ที่ปรึกษานายกฯ 1 คน และเลขานุการนายกฯ 1 คน ทำหน้าที่ควบคุมรับผิดชอบในการบริหารกิจการของเทศบาล

สภาพเทศบาล ประกอบด้วยสมาชิกสภาซึ่งรายฉุรเลือกตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลมีภาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี สมาชิกสภาเทศบาลตำแหน่งโอนศิลป มีจำนวนสมาชิก 12 คน จาก 2 เขตเลือกตั้ง

พนักงานเทศบาล จำนวน 24 คนประกอบด้วย ลูกจ้างประจำ จำนวน 1 คน และพนักงานจ้างตามภารกิจจำนวน 14 คน และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 13 คน โดยมีปลัดเทศบาล เป็นผู้ปกครองบังคับบัญชาพนักงานทั้งหมดรองจากนายกเทศมนตรี ดังแสดงในตารางที่ 2.2

ตารางที่ 2.2 สรุปจำนวนบุคลากรในส่วนราชการ ของเทศบาลตำบลโอนศิลป (แผนพัฒนา 3 ปี)

ส่วนราชการ	จำนวนบุคลากร (คน)			
	ข้าราชการ	ลูกจ้างประจำ	พนักงานจ้างตามภารกิจ	พนักงานจ้างทั่วไป
สำนักปลัด	12	1	4	7
กองคลัง	4	-	3	1
กองสาธารณสุข	3	-	3	4
กองช่าง	4	-	4	1
หน่วยตรวจสอบภายใน	1	-	-	-
รวม	24	1	14	13

ข้อมูลรายรับรายจ่าย ข้อมูลรายรับรายจ่ายของเทศบาลตำบลโอนศิลปข้อหนังสือ 3 ปีชี้เป็นข้อมูลของปี 2552, 2553, และปี 2554 ดังแสดงในตารางที่ 2.3 และตารางที่ 2.4

ตารางที่ 2.3 รายรับของเทศบาลตำบลโนนศิลา ย้อนหลัง 3 ปี (ทะเบียนรายรับปี 2552 2553 2554)


รายการ	รายรับจริงย้อนหลัง 3 ปี		
	2552	2553	2554
1. หมวดภาษีอากร	233,540.15	275,814.45	237,432.49
2. หมวดรายได้ที่ไม่ใช่ภาษีอากร			
2.1 ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	439,639.70	629,888.50	441,110.30
2.2 รายได้จากการทรัพย์สิน	176,985.12	232,866.45	381,630.94
2.3 รายได้จากการสาธารณูปโภคและการพัฒนาชุมชน	-	-	-
2.4 รายได้เบ็ดเตล็ด	446,560	311,442	142,042
3. หมวดรายได้จากทุน	-	-	-
4. หมวดภาษีจัดสรร	14,138,022.02	12,866,372.31	13,046,547.96
5. เงินช่วยเหลือ	-	-	-
5.1 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	15,671,408.00	19,205,961.73	16,054,909.30
5.2 หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	-	-
5.3 เงินอุดหนุนอื่น ๆ	-	-	-
รวม	37,690,401.26	33,522,345.44	30,303,672.99

ตารางที่ 2.4 รายจ่ายของเทศบาลตำบลโนนศิตา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 2553 2554

รายการ	รายจ่ายจริงปีงบประมาณ 3 ปี		
	2552	2553	2554
1. หมวดรายจ่ายงบกลาง	1,097,339.00	1,097,356.68	1,311,977.99
2. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,335,993.00	4,021,556.00	4,309,748.00
3. หมวดค่าจ้างชั่วคราว	2,201,204.00	2,349,680.00	2,592,116.00
4. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	7,560,277.60	11,210,960.53	7,955,058.16
5. หมวดค่าสาธารณูปโภค	175,804.74	176,797.58	262,584.48
6. หมวดเงินอุดหนุน	848,000.00	1,723,504.75	2,366,635.76
7. หมวดรายจ่ายอื่น	-	-	2,815,000.00
8. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,521,990.34	6,288,255.00	4,725,040.00
รวม	25,740,608.68	26,868,110.54	26,338,160.39

## 2.9 ลำหัวยแคน

ลำหัวยแคนเป็นลำหัวยสาระขนาดใหญ่ มีจุดกำเนิดที่อำเภอพลด ไฟลัต้านอำเภอโนนศิลา อำเภอบ้านไผ่ อำเภอชนบท อำเภอบ้านแซด และไปเชื่อมต่อลำน้ำชีที่อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ลักษณะทางธรณีวิทยาของลำหัวยแคนเป็นคันทราย จึงทำให้เกิดการพังทลายของผนังและตลิงลำหัวย ดังแสดงในรูปที่ 2.3

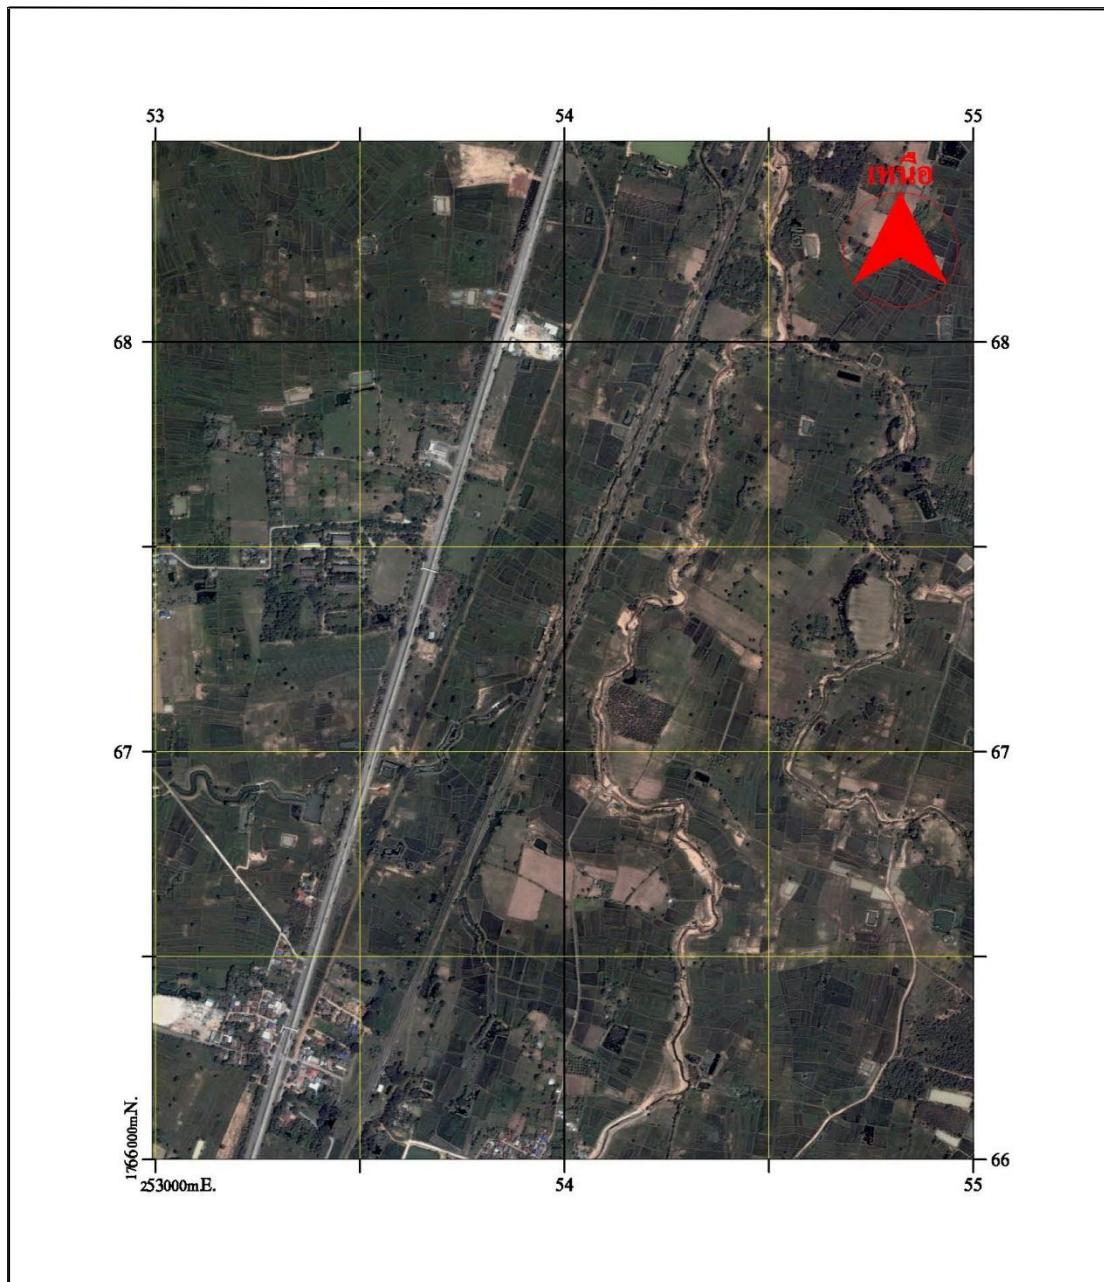

รูปที่ 2.3 แผนที่ลำหัวยแคนในเขตเทศบาลตำบลโนนศิลา

## 2.10 อุทกภัย


อุทกภัย เกิดจากการมีน้ำท่วมบนผิวดินมากเกินกว่าปกติ และมีอยู่ในพื้นที่ที่ไม่ต้องการ มีสาเหตุมาจากธรรมชาติเป็นส่วนใหญ่ เช่น พายุ ฝนตกหนัก น้ำป่าไหลหลาก อุทกภัย เป็นสาธารณภัยที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งและรวดเร็วกว่าภัยอื่น อุทกภัยสามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้

- 2.21 น้ำป่าหลากรain เกิดจากฝนตกหนักบนภูเขา หรือต้นน้ำและไทรอบล่าลงที่ราบอย่างรวดเร็วเพราะ ไม่มีต้นไม้ช่วยคุ้มชั้บ ชะลอการแส้น้ำ ทำให้เกิดการพังทลายของผนังลำหัวอย่างรวดเร็วประกอบกับลำหัวยแยกเป็นดินทราย
- 2.22 น้ำท่วมขัง น้ำอ่อนอง เกิดจากน้ำล้นคลื่น มีระดับสูงกว่าปกติ ทำให้การคมนาคมหยุดชะงัก พืชผลทางการเกษตรเสียหาย เกิดโรคระบาด
- 2.23 คลื่นซัดฝั่ง เกิดจากพายุลมแรงซัดฝั่งทะเล ทำให้น้ำท่วมบริเวณชายฝั่งทะเล

## 2.11 แผ่นวัสดุสังเคราะห์

วัสดุเสริมกำลังเด็นไนไซด์เป็นวัสดุเสริมกำลังให้กับดินในงานวิศวกรรมปูฐพีได้ ข้อดีของวัสดุเด็นไนไซด์ คือ แข็งแรง (ดังที่แสดงไว้ในรูปที่ 2.4)


- ลดจำนวนชั้นและความหนาของวัสดุชั้นกรอง
- ง่ายในการควบคุมคุณภาพให้สม่ำเสมอ
- ลดค่าก่อสร้างและค่าใช้จ่ายบำรุงรักษา
- ช่วยรักษาและเพิ่มเสถียรภาพของโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะจากการเป็นวัสดุกรองที่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะดินรายละเอียด
- การติดตั้งง่าย สะดวก โดยเฉพาะเมื่อต้องติดตั้งใต้น้ำ

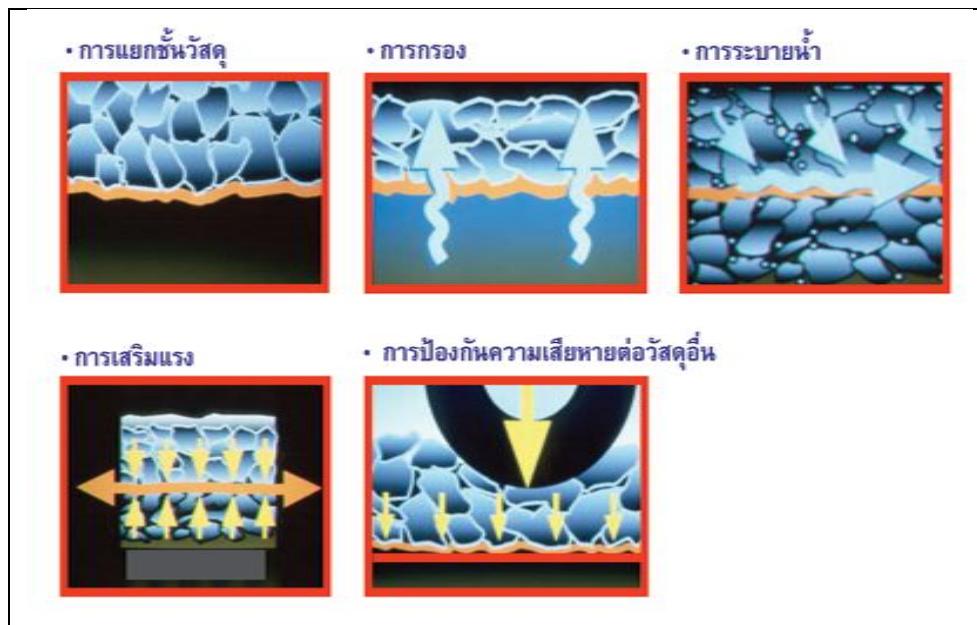

รูปที่ 2.4 หน้าที่ของวัสดุสังเคราะห์งานดิน

นอกจากการประยุกต์ใช้ในงานเสริมกำลังแล้ว วัสดุเสริมกำลังเส้นใยยังสามารถนำมาใช้ในงานป้องกันการปนเปื้อน (Separation applications) และงานกรองและระบายน้ำ (Filtration and drainage applications) ตัวอย่างของงานป้องกันการปนเปื้อนแสดงดังรูปที่ 2.5 ดังนี้


- 1 การปูวัสดุเสริมกำลังเส้นใยระหว่างคินฐานรากที่เป็นคินเหนียวกับคินถนนที่เป็นคินเม็ดหิน
- 2 การปูวัสดุเสริมกำลังเส้นใยระหว่างคินเม็ดหินชั้นคินเม็ดหินแบบไม่เทผิว (Unpaved road)
- 3 การปูวัสดุเสริมกำลังเส้นใยระหว่างหมอนรงรถไฟและคินฐานราก วัสดุเสริมกำลังเส้นไนล์สามารถช่วยป้องกันการเกิด Pumping เนื่องจากน้ำหนักพลวัต (Dynamic load) ได้

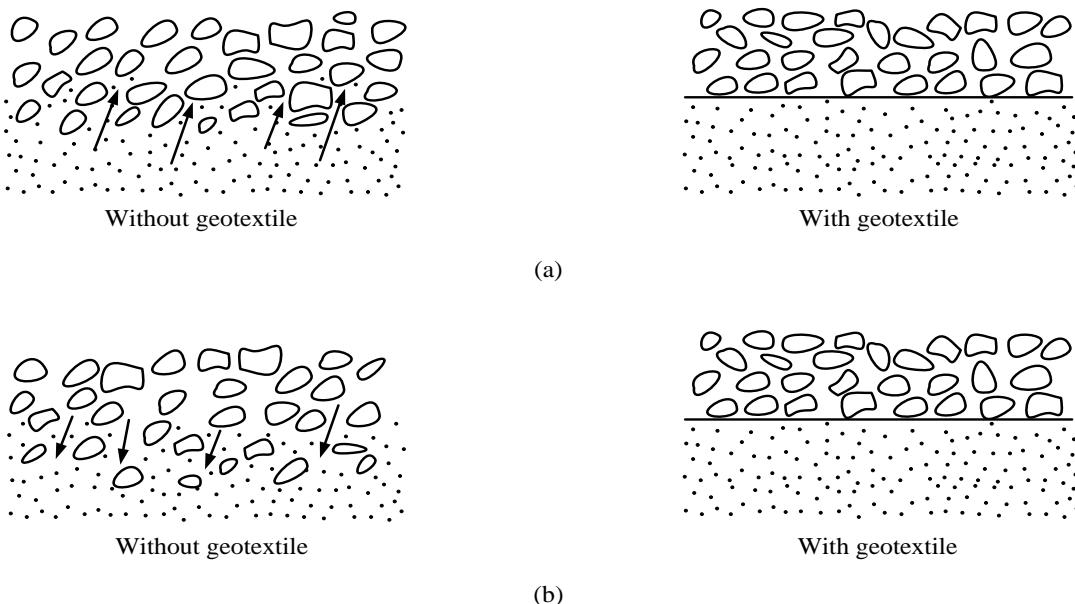

รูปที่ 2.5 การประยุกต์ใช้วัสดุเสริมกำลังเส้นใยในงานป้องกันการปนเปื้อน

รูปที่ 2.6 แสดงการประยุกต์ใช้วัสดุเสริมกำลังเส้นใยในงานกรองและระบายน้ำ ซึ่งประกอบด้วย

- 1 การใช้วัสดุเสริมกำลังเส้นใยในการพันรอบท่อระบายน้ำที่อยู่ภายใต้ดินเม็ดหินพากกรวด
- 2 การใช้วัสดุเสริมกำลังเส้นใยวางระหว่างปากทางน้ำกับ Riprap
- 3 การใช้วัสดุเสริมกำลังวางระหว่างคินในกำแพงกันดินและชั้นดินระบายน้ำ
- 4 การใช้วัสดุเสริมกำลังเส้นใยวางระหว่างส่วนที่เป็นคินและหินในเขื่อน

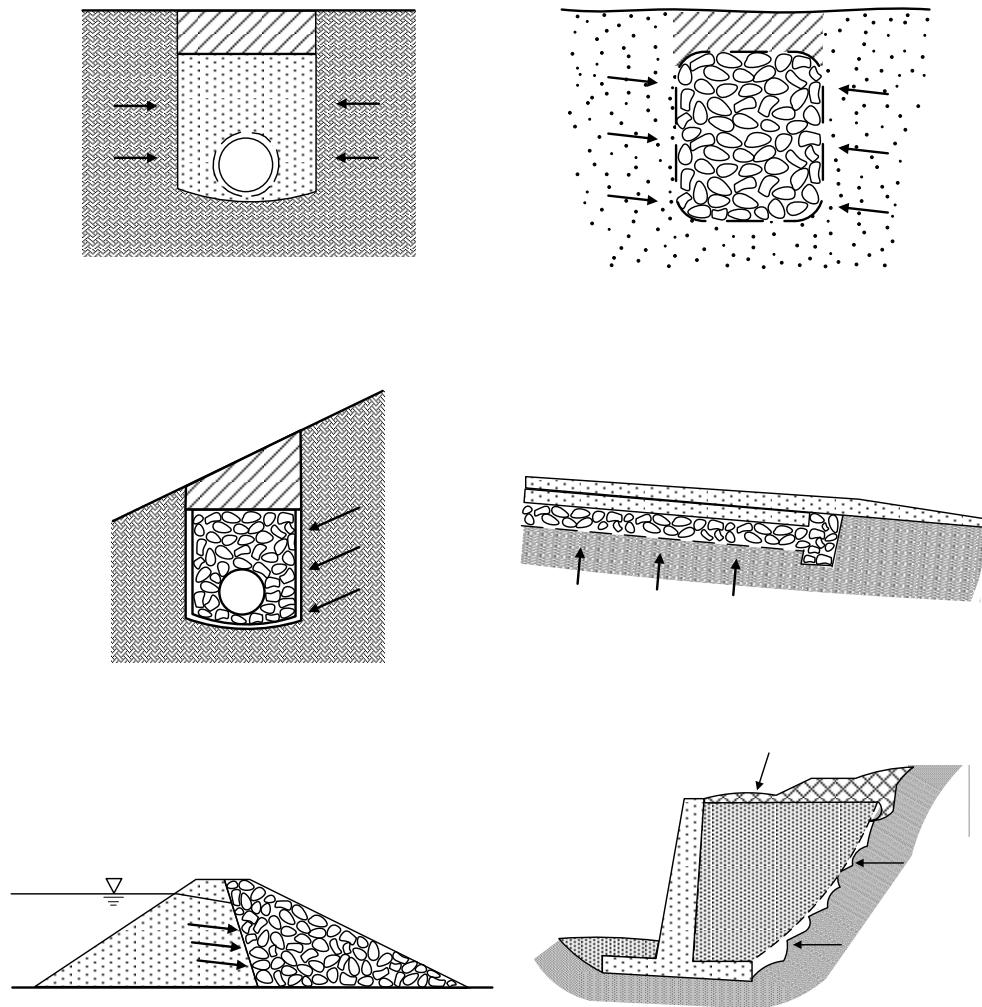

รูปที่ 2.6 การประยุกต์ใช้วัสดุเสริมกำลังเส้นใยในงานกรองและระบายน้ำ

## 2.12 การประยุกต์ใช้วัสดุเส้นใยสังเคราะห์ในการป้องกันการกัดเซาะคลื่น

พื้นที่เดี่ยงกับการกัดเซาะจากน้ำไหล มักเกิดขึ้นบริเวณคลื่นแม่น้ำ คันคลอง ริมชายฝั่งทะเล รวมถึงเสาตอมอสparan ทางน้ำไหล เกิดจากความแรงของคลื่นและความเร็วของการไหล พัดพาอนุภาคเม็ดดินที่ไม่มีแรงยึดเหนี่ยวให้หลุดจากกัน ทำให้เกิดการพังทลายของลักษณะคลื่น

แผ่นไนลอนสังเคราะห์ ใช่อง劲ได้ทินเรียงทับ แผ่นคอนกรีตบล็อกกล่องลาดต่ำๆ หรือหลังโครงสร้างกำแพงป้องกันคลื่น โดยทำงานร่วมกับวัสดุเสริมแรงดินซึ่งจะทำหน้าที่รองดิน ไม่ให้อนุภาคเม็ดดินหลุดไหลออกไปกับการไหล โดยยอมให้น้ำซึมผ่านได้ เพื่อลดแรงดันเนื้องจากน้ำที่ไหลออก ส่งผลให้โครงสร้างป้องกันการกัดเซาะนั้น มีความมั่นคง สามารถต้านทานกับพลังการไหลของน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ (รูปที่ 2.7)

**ແຜ່ນໄສງຄະຮາກໍທີ່ສໍາຫັນກາຮຽນ ຮະບນ  
ໂກຮງສ້າງທາງນ້ຳ (Filtration work)**



ບວິວພົກເກີນກໍວມຄື່ງແມ່ນໜ້າທີ່ຖຸກກັດເຊະ

ຮູບທີ່ 2.7 ລັກມະການໃຊ້ຂອງວັສດຸສັງຄະຮາກໍທີ່ງານດິນ

### 2.13 ດາດຄອນກົດເຮັງທິນໄຫຍ່


ໂກຮງສ້າງດາດຄອນກົດພຣົອມເຮັງທິນໄຫຍ່ສາມາຮັດຂ່າຍລົດແຮງຮະທຳຈາກຮະແສນ້້າ ເປັນ ຮະບນປົກປຶກພົວໜ້າງານດິນທຳໃຫ້ສາມາຮັດປົກປຶກປົ້ນດິນໄມ້ໃຫ້ພັງທລາຍໄປຕາມຮະແສນ້້າ ທຳໃຫ້ພັນັງ ແລະ ຕິ່ງລົງລົ້າຫ້ວຍໄມ້ພັງທລາຍ ນິຍົມໃໝ່ໃນງານຈລປະປະການ ຄລອງສ່ົງນ້າ ຄລອງຈລປະປະການ ຈາກ ຂາຍທະເລ

ຕ້ວອຍ່າງການປະຢຸກຕົ້ນດາດຄອນກົດພຣົອມເຮັງທິນໄຫຍ່ກັນກາຮັດເຊະຮົມຕິ່ງ ໄດ້ແກ່

1. ໃຊ່ງານປົ້ນກັນກາຮັດເຊະພັນັງແລະ ຕິ່ງໃນລົ້າຫ້ວຍທີ່ເປັນລົ້າຫ້ວຍທີ່ເກີດຕາມຫຮຽມຫາຕີ ເຊັ່ນ ລົ້ານໍາມູລໃນເບຕເທກບາລຕຳບລສຕິກ ອຳເກອສຕິກ ຈັງຫວັດນຸຣິມຍ໌ ແມ່ນ້າໂທງ ແມ່ນ້າເຈົ້າພະຍາເປັນຕົ້ນ (ຮູບທີ່ 2.8-2.12)



รูปที่ 2.8 คาดคอนกรีตพร้อมเรียงหินใหญ่สำน้ำมูลในเขต อําเภอสตึก

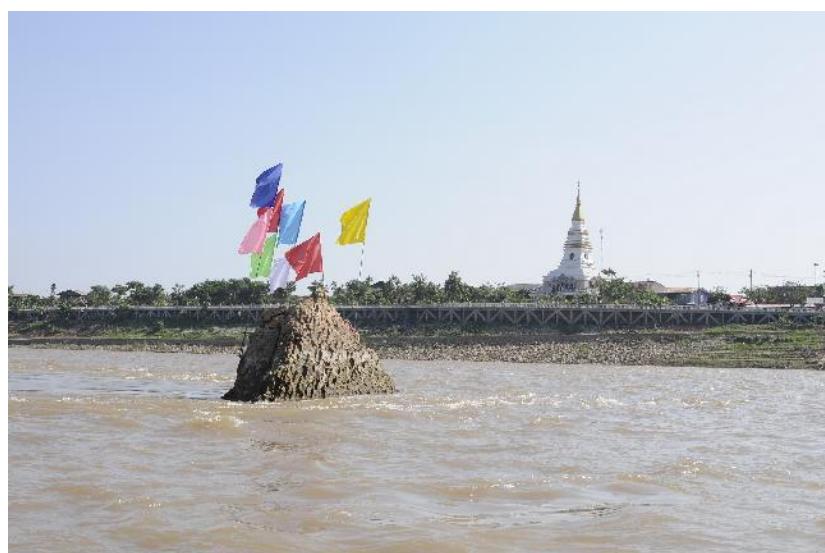

รูปที่ 2.9 คาดคอนกรีตพร้อมเรียงหินใหญ่แม่น้ำโขง



รูปที่ 2.10 คาดคอนกรีตพร้อมเรียงหินใหญ่แม่น้ำชี



รูปที่ 2.11 คาดคอนกรีตพร้อมเรียงหินใหญ่สำนักงานสาขา



รูปที่ 2.12 คาดคอนกรีตพร้อมเรียงพินไหญ่ล้ำน้ำสาขา

2. ใช้งานป้องกันการกัดเซาะผนังและคลิงในลำห้วย หรือคลองส่งน้ำที่มีนุขย์สร้างขึ้น เช่น คลองส่งน้ำโครงการชลประทาน คลองส่งน้ำประปา คลองแขนงในไร่นา เป็นต้น(รูปที่ 2.13-2.14)



รูปที่ 2.13 คาดคอนกรีตในคลองส่งน้ำ



รูปที่ 2.14 ด้าดคอนกรีตในคลองส่งน้ำ

#### 2.14 การพั้งทรายของผนังและตลิ่งลำหัวยแคน

ลำหัวยแคนเป็นลำหัวยขนาดใหญ่ที่ไหลผ่านเขตที่พักอาศัย และพื้นที่การเกษตร ในเขตเทศบาลตำบลโนนศิลา อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น มีระยะทางเฉพาะในเขตเทศบาลตำบลโนนศิลา ยาว 6,000 เมตร ปากลำหัวยกว้างเฉลี่ย 20 เมตร มีความลึกเฉลี่ย 3 เมตร

ลักษณะทางธรณีวิทยาของลำหัวยแคน เป็นลำหัวยดินทราย เม็ดดินเกะกะตัวกันแบบหลวมๆ กันคู่ลำหัวยทั้งสองฝั่งไม่มีดินไม้ไผ่ยุงมากนัก ส่วนมากจะมีดินหยุ่นปักคลุม ในช่วงฤดูฝนน้ำไหลหลากหลายกัดเซาะผนังและตลิ่งลำหัวยทำให้เกิดการพั้งทรายของผนังลำหัวย ดังที่แสดงไว้ในรูปที่ 2.3 การพั้งทรายของผนังและตลิ่งลำหัวยแคน จะกินบริเวณกว้างน้ำกัดเซาะเข้าไปในคันคู่ตลอดทั้งสองฝั่งของลำหัวย ส่งผลให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลโนนศิลาได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก (รูปที่ 2.15-2.16) รูปที่ 2.17-2.18 แสดงการกัดเซาะของตลิ่งที่เป็นจุดโถงน้ำของด้าดคอนกรีตพร้อมเรียงหินใหญ่เดิม



รูปที่ 2.15 ลักษณะการพังทลายของผนังและคลื่นกำแพงแคน(บริเวณ พิกัด N 1766250, E254250)



รูปที่ 2.16 ลักษณะการพังทลายของผนังและคลื่นกำแพงแคน(บริเวณ พิกัด N 1766250, E254250)



รูปที่ 2.17 ลักษณะการกัดเซาะตลิ่งจุดที่เป็นโถงน้ำของคาดคอนกรีตพร้อมเรียงหินใหญ่เดิม



รูปที่ 2.18 ลักษณะการกัดเซาะตลิ่งจุดที่เป็นโถงน้ำของคาดคอนกรีตพร้อมเรียงหินใหญ่เดิม

## บทที่ 3

### การดำเนินการวิจัย

ผู้วิจัยได้ศึกษาปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาการพังทลายของผนังและตลิ่งลำหัวย  
แคน เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ในการระบายน้ำและเก็บกักน้ำไว้ใช้อุปโภคบริโภค ซึ่งสามารถ  
นำไปเป็นกรณีศึกษาสำหรับลำหัวยที่มีลักษณะเดียวกันกับลำหัวยแคนได้

#### 3.1 การศึกษาทางธรณีวิทยาของดินในลำหัวยแคน

ผู้วิจัยทำการศึกษาวิเคราะห์เสถียรภาพความลาดของดิน โดยการเก็บตัวอย่างของดินที่  
ความลึก 1-4 เมตร ให้ครอบคลุมความลึกของลำหัวย ซึ่งมีความลึก 3 เมตร และทำการทดสอบ  
คุณสมบัติและจำแนกประเภทของดินในห้องทดลองของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  
วิทยาเขตขอนแก่น การทดสอบในห้องปฏิบัติการประกอบด้วย

3.1.1 การหาขนาดของเม็ดดินโดยวิธีร่อนผ่านตะกรง(Sieve analysis)( ASTM D422)

3.1.2 การหาจุดแบ่งสถานภาพ ) (ASTM D4318)

- พิกัดความเหลว (Liquid Limit : LL)
- พิกัดความเหนียวหนืด (Plastic Limit : PL)
- พิกัดหดตัว (Shrinkage Limit: SL)

3.1.3 การจำแนกประเภทของดินแบบ UNIFIED

เมื่อวิเคราะห์ประเภทของดินในลำหัวยแล้ว ก็ทำการออกแบบระบบรับแรงปะทะน้ำ เพื่อ  
ป้องกันการกัดเซาะและการพังทลายของผนังและตลิ่งลำหัวย

#### 3.2 การออกแบบพร้อมประมาณราคาค่าก่อสร้าง

รูปแบบของระบบรับแรงปะทะน้ำในการศึกษานี้ประกอบด้วย

3.2.1 ระบบคาดคอนกรีตพร้อมเรียงหินใหญ่ผนังลำหัวยทั้งสองข้าง

3.2.2 ระบบแผ่นไส้สังเคราะห์(geotextile)

เมื่อออกแบบทั้งสองระบบแล้วเสร็จ ผู้วิจัยจะทำการประมาณราคาค่าก่อสร้างของทั้งสอง  
ระบบ (อ้างอิงราคาพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น) และ เลือกระบบที่เหมาะสมที่สุดในทางวิศวกรรม  
และเศรษฐศาสตร์

### 3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัย

3.3.1 กล้องดิจิตอล


3.3.2 ห้องทดลองพร้อมเครื่องมืออุปกรณ์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อีสาน  
จังหวัดขอนแก่น

3.3.3 แผนที่ของเทศบาลตำบลโนนศิลา

## บทที่ 4

### ผลการศึกษาและวิเคราะห์ผล

โครงการวิจัยนี้ ศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขการผังทลายของผนังและตลิ่งลำหัวยแคน  
ภายในเขตเทศบาลตำบลโนนศิตา รูปที่ 4.1 แสดงตำแหน่งของลำหัวยแคน

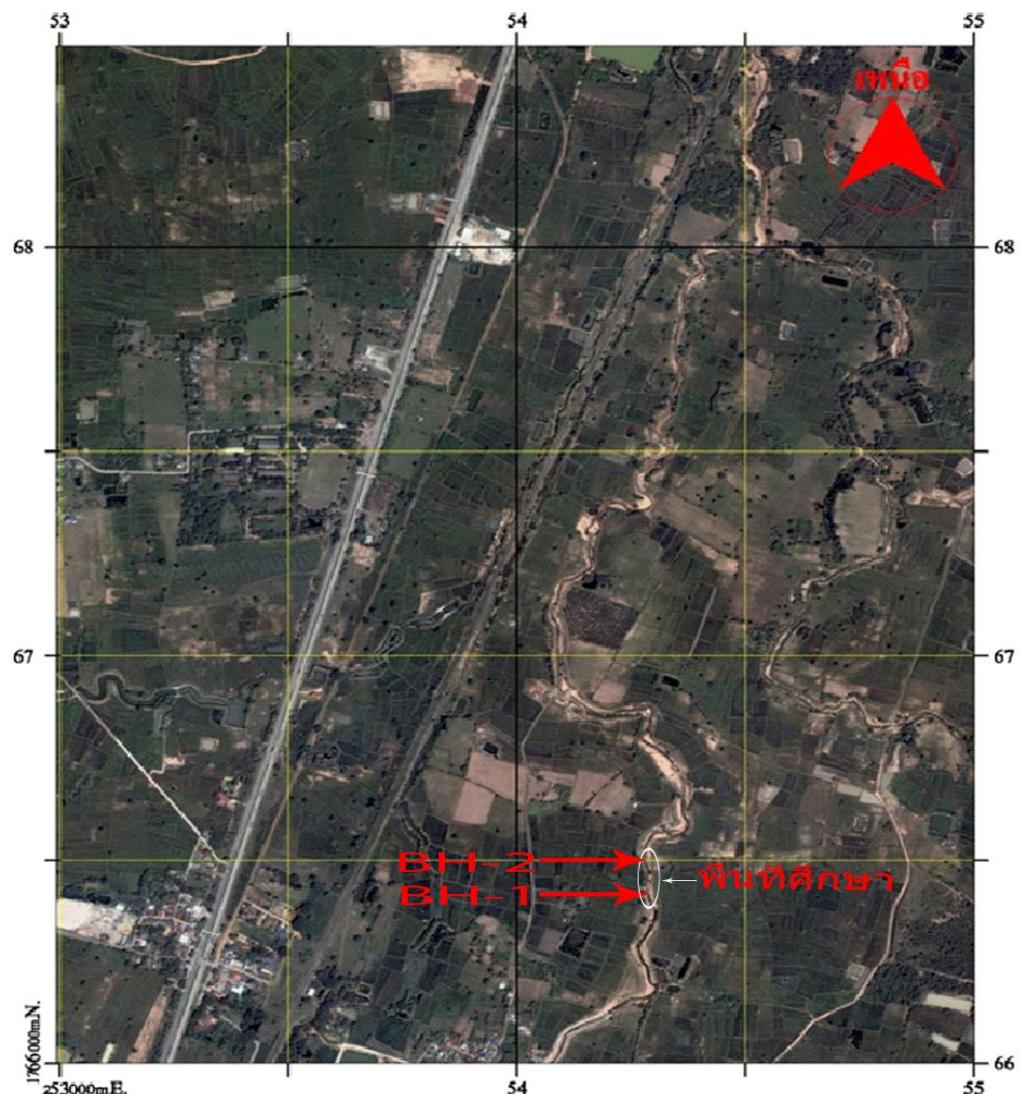

รูปที่ 4.1 ตำแหน่งลำหัวยแคน

#### 4.1 ผลการจำแนกประเภทของดินโดยวิธี UNIFIED

ผู้วิจัยทำการเก็บดินตัวอย่างที่ความลึก 1-4 เมตร (ดังที่แสดงในรูป 4.2-4.3 ) บริเวณพื้นที่ทำการศึกษา เริ่มต้นจาก พิกัด N1766300,E254300 ถึง พิกัด N1766300,E254500 รวมระยะทาง 200 เมตร ดินตัวอย่างที่พบทั้งหมดจัดเป็นดินทรายปนดินตะกอน(SM) ตามกระบวนการจำแนกแบบเอกภาพ (Unified Soil Classification System) ซึ่งจัดเป็นดินที่พังทลาย/ถูกกัดเซาะ ได้ง่าย ผลการวิเคราะห์ขนาดของเม็ดดินแสดงดังตารางที่ ก.1-ก.4



รูปที่ 4.2 การเก็บตัวอย่างดินที่ความลึก 1 เมตร



รูปที่ 4.3 การเก็บตัวอย่างดินที่ความลึก 3 เมตร

#### 4.2 มุ่มเสียดท่านภายนอกและมุ่มลادอุ้ยของลำหัวย

ผู้วิจัยได้ทำการทดสอบทะลุหัวลงมาตราฐาน (Standard Penetration Test, SPT) เพื่อหาค่ามุ่มเสียดท่านภายนอกดินราย จำนวน 2 จุดทดสอบ (ดังแสดงในรูป 4.4) ภาคผนวกที่ ข.1 และ ข.2 แสดงผลทดสอบการทะลุหัวลงมาตราฐาน พร้อมแสดงวิธีการประมาณหาค่ามุ่มเสียดท่านภายนอกดินราย ( $\emptyset$ ) จะเห็นได้ว่ามุ่มเสียดท่านภายนอกดินมีค่าแพร์เซนต์ประมาณ 30 ถึง 40 องศา ซึ่งมีค่าน้อยกว่าความลาดอุ้ยของลำหัวย ( $\beta=45$  องศา) ความลาดอุ้ยของลำหัวยธรรมชาติที่สูงขนาดนี้ไม่สามารถมีเสถียรภาพอยู่ได้แม้ว่าจะปราศจากการปะทะของกระแสน้ำ (ลาดดินจะมีเสถียรภาพก็ต่อเมื่อมุ่มลادอุ้ยมีค่าน้อยกว่ามุ่มเสียดท่านภายนอกดิน)



รูปที่ 4.4 การทดสอบหลุทะลุความมาตรฐาน(Standard Penetration Test, SPT)



รูปที่ 4.4 (ต่อ) การทดสอบทะลุทะลวงมาตรฐาน(Standard Penetration Test, SPT)

ผลทดสอบสภาพทางชรภนีเทคนิคแสดงให้เห็นว่าลดดินบริเวณผังลำหัวขาดเสถียรภาพแม้ว่าจะไม่มีการปะทะของกระแทกน้ำกีต้าม ผู้วิจัยขอเสนอแนวทางในการป้องกันการพังทลายของผังนังและตัดลิงลำหัวยกแคน สองแนวทาง ซึ่งเป็นแนวทางที่เหมาะสมและสามารถปฏิบัติงานได้ในพื้นที่ลำหัวยกแคน

แนวทางที่หนึ่ง: ระบบคาดคอนกรีตพร้อมเรียงหินใหญ่ (ดังแสดงในภาคผนวกที่ ก.1 และ ก.2) ระยะทางที่ทำการก่อสร้าง ฝั่งลำหัวยกแคนยาว 200 เมตร ใช้งบประมาณค่าก่อสร้าง 880,000 บาท 4,400 บาท/เมตร (ดังแสดงรายละเอียดในภาคผนวกที่ ก.1 และ ก.2) ระบบคาดคอนกรีตนี้มีอายุการใช้งาน 20-30 ปี (จากสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย) แต่หากเกิดการพังทลาย ต้องรื้อขุดที่พังแล้วก่อสร้างใหม่ ไม่สามารถซ่อมบำรุงได้ ข้อดีและข้อเสียของระบบคาดคอนกรีตพร้อมเรียงหินใหญ่สามารถสรุปได้ดังนี้

ข้อดี	ข้อเสีย
- ป้องกันการกัดเซาะลักษณะตัดลิง	- ใช้เวลาในการก่อสร้างมาก
- มีความคงทนต่อการทำลายของมนุษย์	- ใช้แรงงานในการก่อสร้างมาก
- เป็นวิธีที่นิยมใช้ในงานชลประทาน	- งบประมาณในการก่อสร้างสูง
	- พื้นไม่สามารถเกิดตามคาดคอนกรีตได้

แนวทางที่สอง: ระบบถุงฟูกทรัพย์ (Sand filled mattress) สำหรับงานป้องกันการกัดเซาะลักษณะตัดลิง (ดังแสดงในภาคผนวกที่ จ.1 และ จ.2) ระยะทางที่ทำการก่อสร้าง ฝั่งลำหัวยกแคนยาว 200 เมตร ใช้งบประมาณค่าก่อสร้าง 720,518 บาท 3,600 บาท/เมตร (ดังแสดงรายละเอียดในภาคผนวกที่ ฉ.1 และ ฉ.2) ระบบนี้มีอายุการใช้งาน 20-50 ปี (จากการทดสอบค่าแรงดึงที่คงเหลือหลังจากสัมผัสรังสี UV ที่ 500 ชั่วโมง เหลือค่าแรงดึงมากกว่าร้อยละ 80 ASTM D 4355-92) ง่ายในการบำรุงรักษา ถ้าฉีกขาดก็ทำการปะโดยใช้เส้นใยสังเคราะห์เย็บแผ่นสังเคราะห์

ข้อดีและข้อเสียของระบบถุงฟูกทรัพย์สามารถสรุปได้ดังนี้

ข้อดี	ข้อเสีย
- ป้องกันการกัดเซาะลักษณะตัดลิง	- ไม่ทนทานต่อการทำลายของมนุษย์
- ใช้เวลาในการก่อสร้างรวดเร็ว	- การใช้งานยังไม่เป็นที่แพร่หลาย
- ใช้คนงานน้อยเพียง 3-4 คน	
- คืนความเป็นสีเขียวได้ทันที	
- พื้นสามารถเกิดตามคาดแผ่นสังเคราะห์ได้	
- มีราคาค่าก่อสร้างที่ต่ำ	

แนวทางที่สองจัดว่าเป็นแนวทางที่เหมาะสมที่สุด เนื่องจากการจัดวางคุณภาพรายบทาง  
ลักษณะคลึงลำหัวยสามารถทำงานได้ง่ายและรวดเร็วกว่าการทำภาคอนกรีต และราคาต้นทุนค่า  
ก่อสร้างยังต่ำกว่ามาก อีกทั้งยังเป็นเทคโนโลยีสีเขียว (Green technology) กองช่างจึงได้นำเสนอ  
แนวทางที่สองนี้แก่ผู้บริหารของเทศบาลตำบลโนนศิลา

## บทที่ ๕

### สรุป

การพัฒนาของผนังและตiling สำหรับห้องน้ำ ภายในช่วงพื้นที่พักอาศัยและพื้นที่สาธารณะ ให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลโนนศิลา ก่อให้เกิดความเดือดร้อนเป็นอย่างมากต่อ ประชาชน คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลโนนศิลา จึงมีคำสั่ง ให้กองช่างเทศบาลตำบลโนนศิลา หาแนวทางป้องกันการพัฒนาของผนังและตiling สำหรับห้องน้ำ ผู้ศึกษาวิจัยได้ทำการศึกษาสภาพทางธรรมชาติ เทคนิค และหาแนวทางป้องกันการพัฒนาที่เหมาะสมที่สุดทั้งในด้านวิศวกรรมและเศรษฐศาสตร์ ผลทดสอบทั้งในห้องปฏิบัติการและในสถานที่จริง ได้วัดคืนบริเวณตiling สำหรับห้องน้ำ ที่ติดต่อกันที่มีความกว้างตัวต่อการกัดเซาะของน้ำ อีกทั้งมุ่ลคาดตามธรรมชาติของตiling สำหรับห้องน้ำ ที่มีค่าสูงมาก (สูงกว่ามาตรฐานเดียวกันภายใน) ปัจจัยหลักทั้งสองนี้ ก่อให้เกิดการพัฒนาและ การกัดเซาะของตiling สำหรับห้องน้ำ

ผู้วิจัยได้เสนอแนวทางในการป้องกันการพัฒนาของตiling สำหรับห้องน้ำ ที่หนึ่ง: ระบบคาดคุณกรีตพร้อมเรียงหินใหญ่ แนวทางที่สอง: ระบบวัสดุสังเคราะห์กลุ่มคิน ซึ่งจะใช้ถุงฟูกรายวางเรียงตามแนวทางคาดของตiling เพื่อป้องกันการกัดเซาะ เมื่อพิจารณาด้านทุนค่า ก่อสร้างรวมทั้งเทคนิคในการก่อสร้าง แนวทางที่สอง มีความเหมาะสมมากกว่า กองช่างได้นำเสนอ แนวทางนี้ต่อผู้บริหารเทศบาลตำบลโนนศิลา เพื่อพิจารณาอนุมัติงประมวลก่อสร้าง

## เอกสารอ้างอิง

วัฒนา ธรรมมงคล และ วนิต ช่อวิเชียร(2532). **ปัญพีกศาสตร์.พิมพ์ครั้งที่หก.** ภาควิชาวิศวกรรม  
โยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

มนเทียร กังคกิเทียม(2533). **กลศาสตร์ของดินด้านวิศวกรรม.พิมพ์ครั้งที่สาม.** กองวิจัยและทดลอง  
กรมชลประทาน.

สราุช จริตงาม (2545). **กลศาสตร์ของดิน.พิมพ์ครั้งที่หนึ่ง.** ชานเมืองการพิมพ์. ภาควิชาวิศวกรรม  
โยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.

ทะเบียนรายรับเทศบาลตำบลโนนศิลา ปี 2552 2553 2554.

ทะเบียนรายจ่ายเทศบาลตำบลโนนศิลา ปี 2552 2553 2554.

ASTM (1998), ***Annual Book of ASTM Standard,*** West Conshohocken, PA, 1998. Copyright,  
American Society for Testing and Materials, 100 Barr Harbor Drive, West Conshohocken,  
PA 19428-2959.

## ภาคผนวก

ภาคผนวกที่ ก.1 ผลการหาขนาดของเม็ดดินโดยวิธีร่อนด้วยตะเกียง (ดินที่ความลึก 1 เมตร)

### SIEVE ANALYSIS

โครงการ:

วันที่ทดลอง: 15 กุมภาพันธ์ 2555

ตัวอย่างจาก: ลำห้วยแคน

ผู้ทดลอง: นายกิตติโรจน์ มะลาไวย์

ลักษณะตัวอย่าง:

ความลึก: 1.00 เมตร

**Wt.of Soil (Before Wash) = 502.8 gm.**

**Wt.of Soil+Pan(Retained No, 200) = 421.8 gm.**

**Wt.of Pan = 90.9 gm.**

**Wt.of Soil (Retained No, 200) = 330.9 gm.**

**Wt.of Soil (passing No, 200) = 171.9 gm.**

Sieve No.,	Wt.Sieve	Wt.Sample + Sieve	Wt.Sample	% Retained	% Cum	% Passing
10#	446.6	446.6	0.0	0.0	0.0	<b>100.0</b>
20#	370.9	371.4	0.5	0.1	0.1	<b>99.9</b>
40#	370.6	372.9	2.3	0.5	0.6	<b>99.4</b>
60#	324.2	343.4	19.2	3.8	4.4	<b>95.6</b>
100#	315.5	414.1	98.6	19.6	24.0	<b>76.0</b>
200#	298.8	503.1	204.3	40.6	64.6	<b>35.4</b>
pan	278.6	284.8	6.2	35.4	100.0	<b>0.0</b>
	<b>Wt.Passing No, 200</b>		<b>171.9</b>	<b>100.0</b>		
				<b>503.0</b>		

ภาคผนวกที่ ก.2 ผลการหานขนาดของเม็ดดิน โดยวิธีร่อนด้วยตะแกรง (ดินที่ความลึก 2 เมตร)

### SIEVE ANALYSIS

โครงการ:

วันที่ทดลอง: 15 กุมภาพันธ์ 2555

ตัวอย่างจาก: ลำหัวยแกน

ผู้ทดลอง: นายกิติโภจน์ มะลาไว้

ลักษณะตัวอย่าง:

ความลึก: 2.00 เมตร

**Wt.of Soil (Befor Wash) = 500.6 gm.**

**Wt.of Soil+Pan(Retained No, 200) = 501.7 gm.**

**Wt.of Pan = 102.6 gm.**

**Wt.of Soil (Retained No, 200) = 399.1 gm.**

**Wt.of Soil (passing No, 200) = 101.5 gm.**

Sieve No,	Wt.Sieve	Wt.Sample + Sieve	Wt.Sample	% Retained	% Cum	% Passing
3/8"	441.3	441.3	0.0	0.0	0.0	100.0
4#	514.4	519.4	5.0	1.0	1.0	99.0
10#	446.6	448.1	1.5	0.3	1.3	98.7
20#	370.9	371.4	0.5	0.1	1.4	98.6
40#	370.6	376.4	5.8	1.2	2.6	97.4
60#	324.2	375.7	51.5	10.3	12.8	87.2
100#	315.5	485.1	169.6	33.9	46.7	53.3
200#	298.8	460.0	161.2	32.2	78.9	21.1
pan	278.6	282.8	4.2	21.1	100.0	0.0
<b>Wt. Passing No, 200</b>			<b>101.5</b>	<b>100.0</b>		
				<b>500.8</b>		

ภาคผนวกที่ ก.3 ผลการหานาคของเม็ดดิน โดยวิธีร่อนด้วยตะแกรง (ดินที่ความลึก 3 เมตร)

### SIEVE ANALYSIS

โครงการ:

วันที่ทดลอง: 15 กุมภาพันธ์ 2555

ตัวอย่างจาก: ลำห้วยแคน

ผู้ทดลอง: นายกิติโภจน์ มะลาไว้

ลักษณะตัวอย่าง:

ความลึก: 3.00 เมตร

**Wt.of Soil (Before Wash)** = **501.2** gm.

**Wt.of Soil+Pan (Retained No, 200)** = **463.2** gm.

**Wt.of Pan** = **77.9** gm.

**Wt.of Soil (Retained No, 200)** = **385.3** gm.

**Wt.of Soil (passing No, 200)** = **115.9** gm.

Sieve No,	Wt.Sieve	Wt.Sample + Sieve	Wt.Sample	% Retained	% Cum	% Passing
10#	446.6	446.6	0.0	0.0	0.0	<b>100.0</b>
20#	370.9	371.6	0.7	0.1	0.1	<b>99.9</b>
40#	370.6	384.1	13.5	2.7	2.8	<b>97.2</b>
60#	324.2	411.1	86.9	17.3	20.2	<b>79.8</b>
100#	315.5	475.1	159.6	31.8	52.0	<b>48.0</b>
200#	298.8	421.7	122.9	24.5	76.5	<b>23.5</b>
pan	278.6	280.7	2.1	23.5	100.0	<b>0.0</b>
<b>Wt. Passing No, 200</b>			<b>115.9</b>	<b>100.0</b>		
				<b>501.6</b>		

ภาคผนวกที่ ก.4 ผลการหานาดของเม็ดดิน โดยวิธีร่อนด้วยตะแกรง (ที่ความลึก 4 เมตร)

### SIEVE ANALYSIS

โครงการ:

วันที่ทดลอง: 15 กุมภาพันธ์ 2555

ตัวอย่างจาก: ลำห้วยแคน

ผู้ทดลอง: นายกิติโภจน์ มะลาไว้

ลักษณะตัวอย่าง:

ความลึก: 4.00 เมตร

**Wt.of Soil (Before Wash)** = **500.1** gm.

**Wt.of Soil+Pan (Retained No, 200)** = **472.4** gm.


**Wt.of Pan** = **81.3** gm.

**Wt.of Soil (Retained No, 200)** = **391.1** gm.


**Wt.of Soil (passing No, 200)** = **109.0** gm.

Sieve No,	Wt.Sieve	Wt.Sample + Sieve	Wt.Sample	% Retained	% Cum	% Passing
10#	446.6	446.6	0.0	0.0	0.0	<b>100.0</b>
20#	370.9	371.7	0.8	0.2	0.2	<b>99.8</b>
40#	370.6	379.7	9.1	1.8	2.0	<b>98.0</b>
60#	324.2	401.7	77.5	15.5	17.5	<b>82.5</b>
100#	315.5	487.3	171.8	34.3	51.8	<b>48.2</b>
200#	298.8	430.1	131.3	26.2	78.0	<b>22.0</b>
pan	278.6	279.7	1.1	22.0	100.0	<b>0.0</b>
<b>Wt. Passing No, 200</b>			<b>109.0</b>	<b>100.0</b>		
				<b>500.6</b>		


ภาคผนวกที่ ข.1 ผลการทดสอบ Standard Penetration Test, SPT หลุมเจาะที่ BH-1

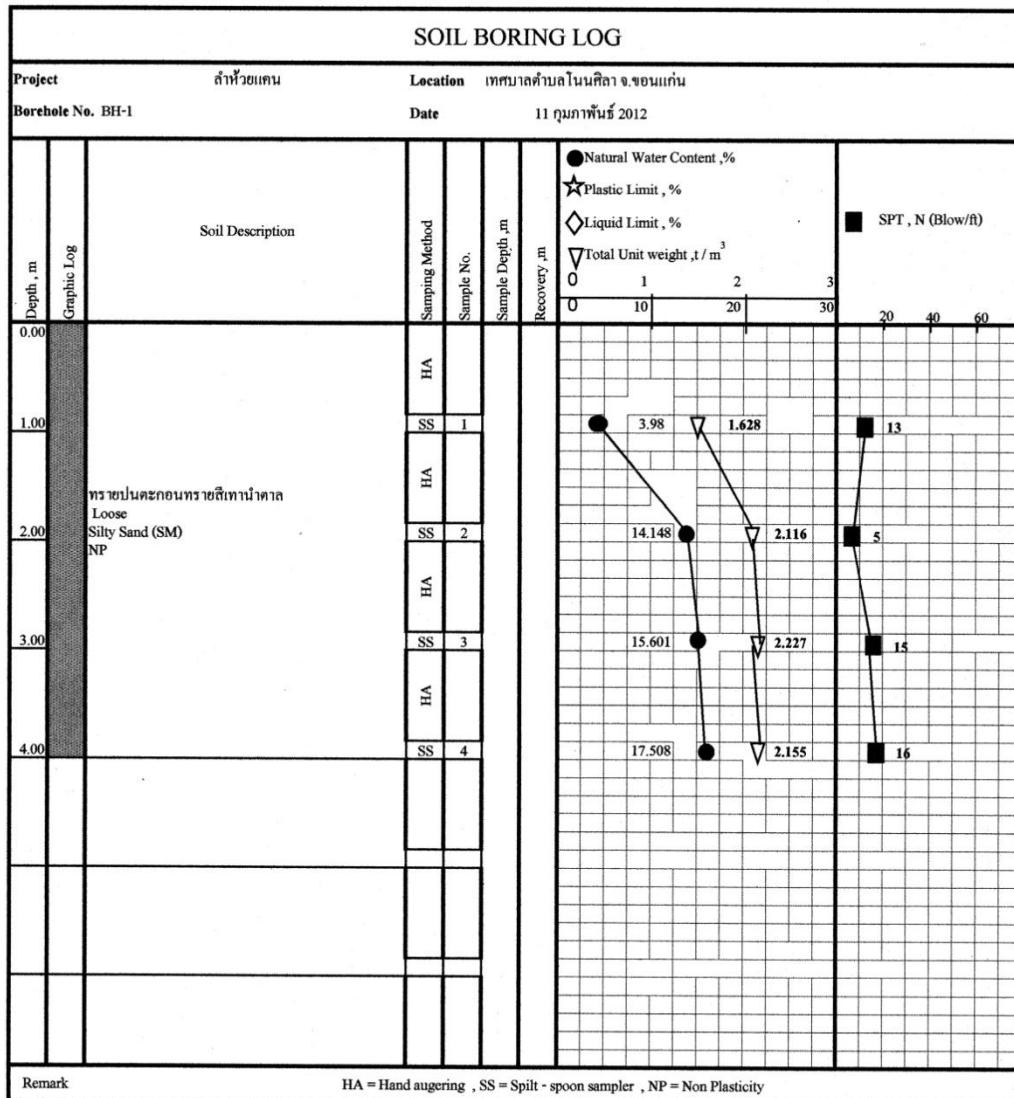


ภาคผนวกที่ บ.1 (ต่อ) ผลการทดสอบ Standard Penetration Test, SPT หลุมเจาะที่ BH-1

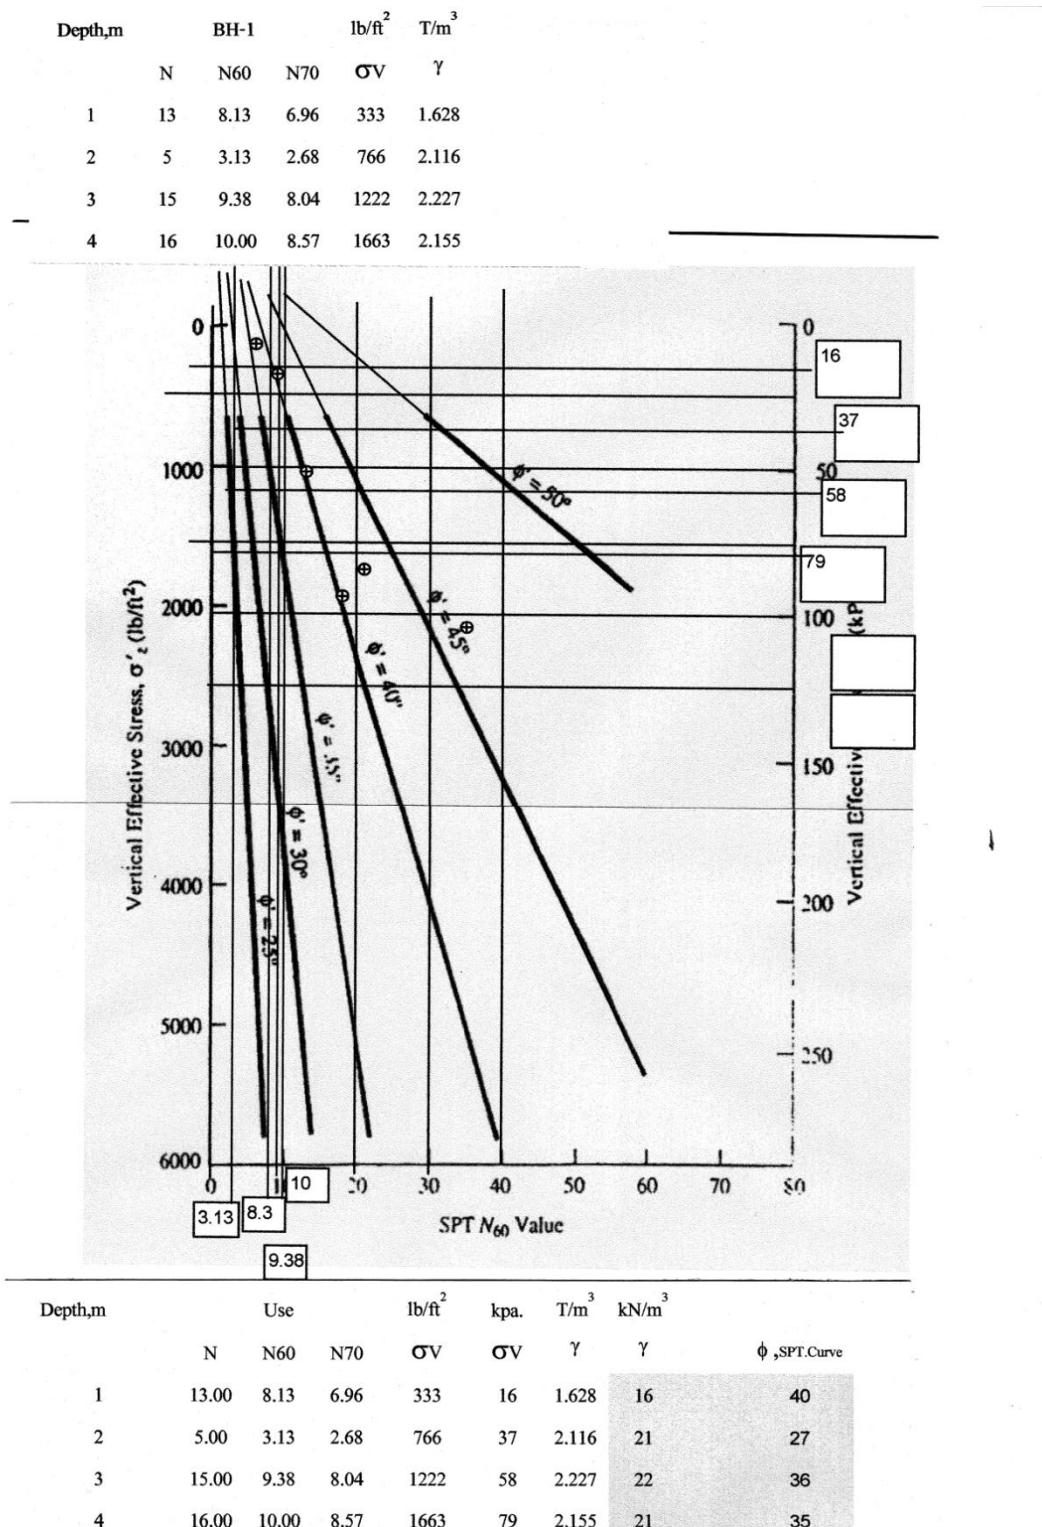


ภาคผนวกที่ ข.2 ผลการทดสอบ Standard Penetration Test, SPT ห้องเจาะที่ BH-2

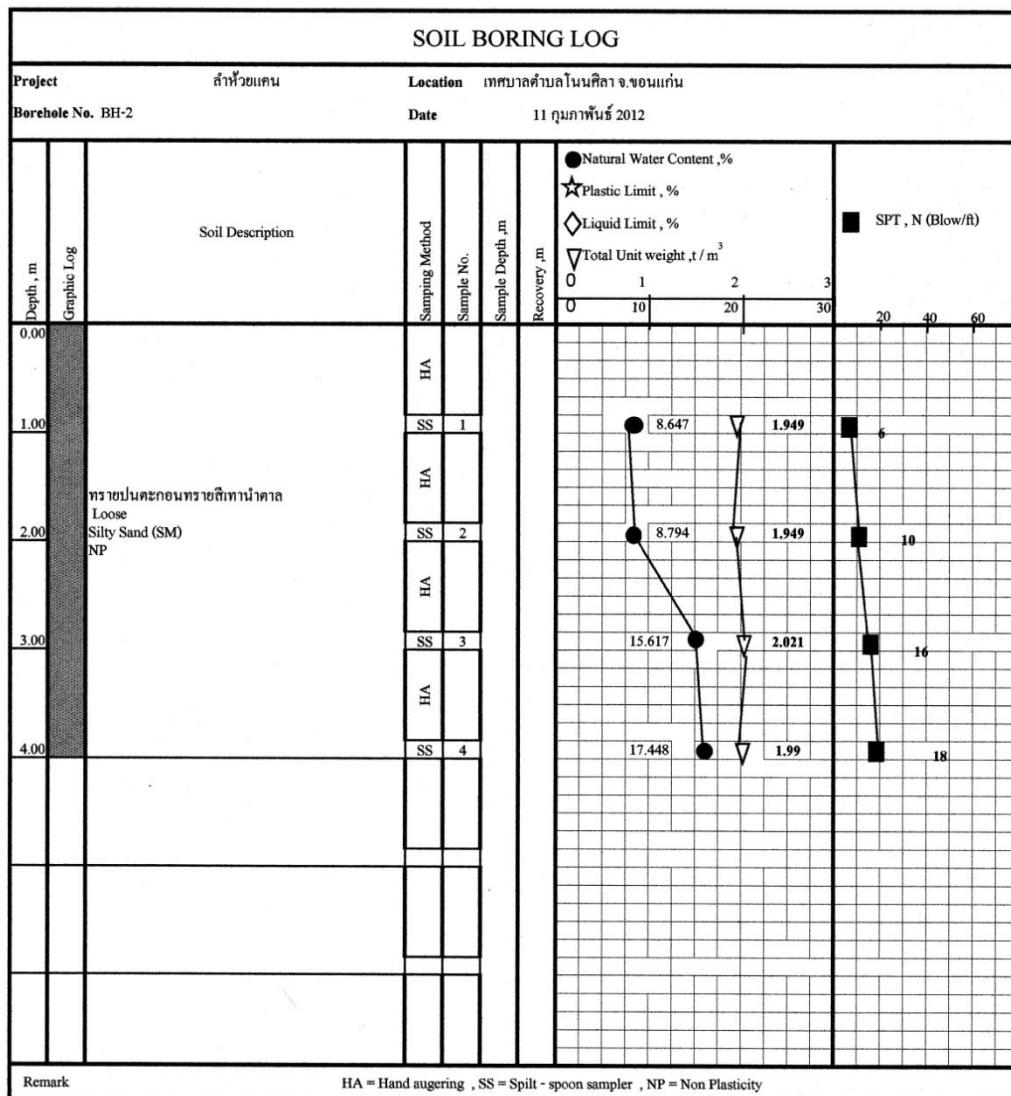


ภาคผนวกที่ ข.2 ผลการทดสอบ Standard Penetration Test, SPT หุ่มเจาะที่ BH-2

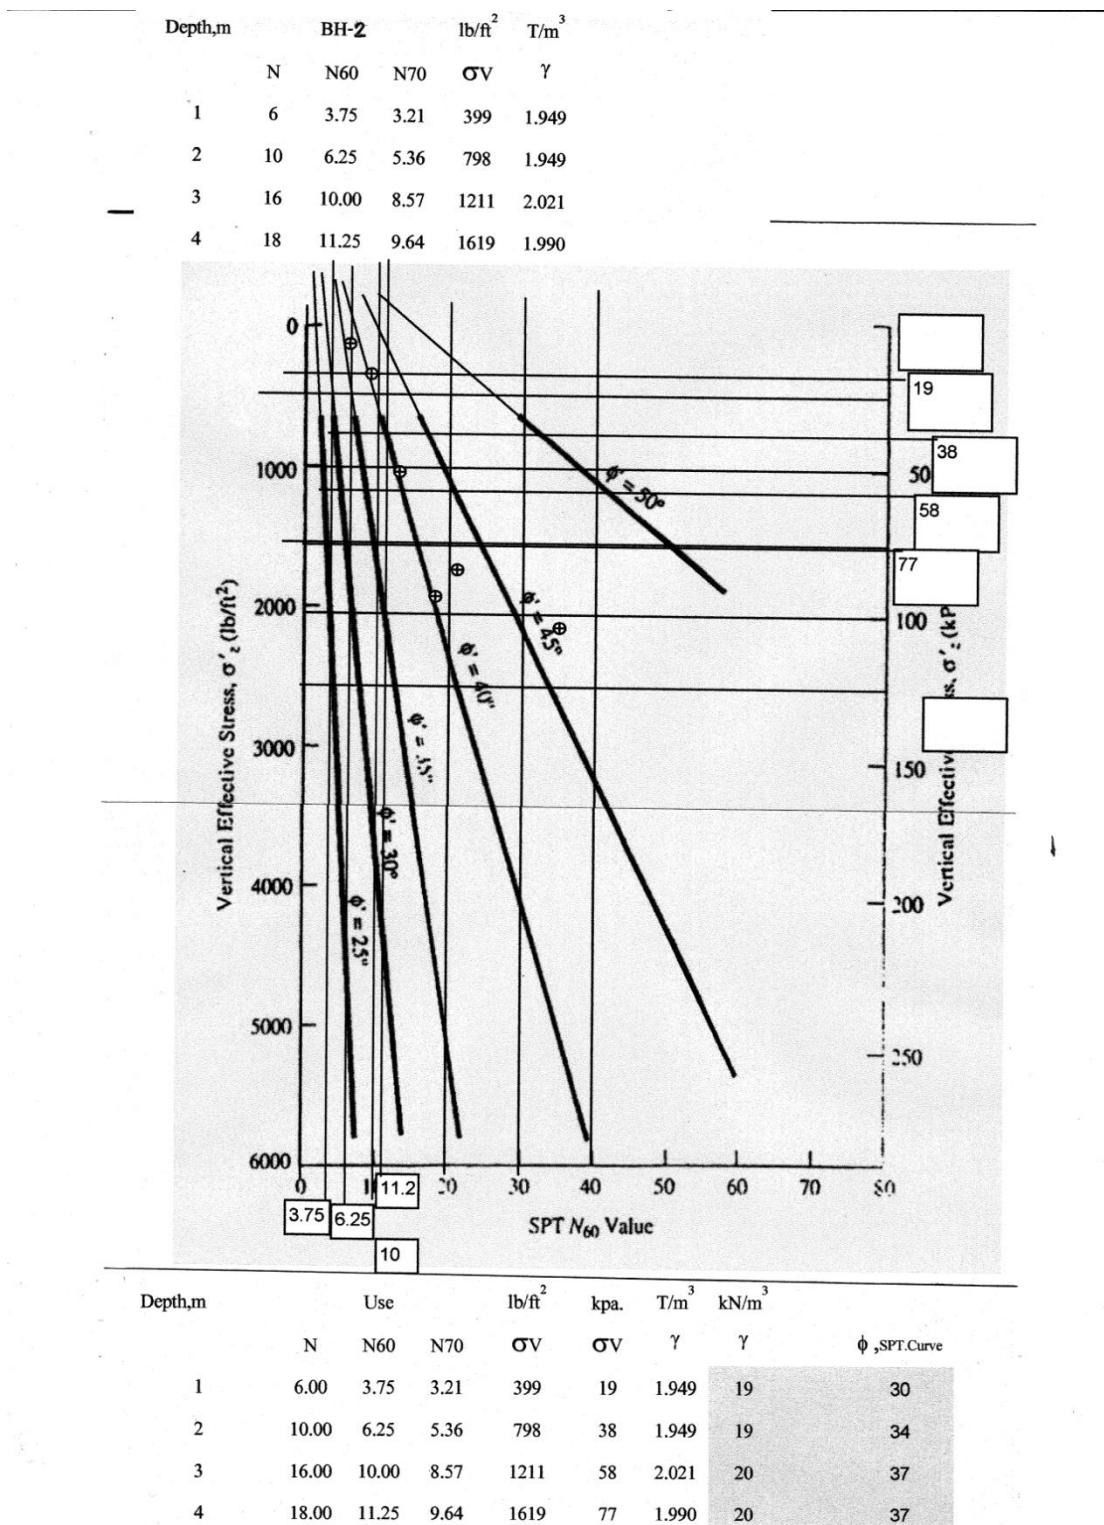

ภาคผนวกที่ ค.1 แบบแปลนมาตรฐานกรมพัฒนาที่ดิน dac กองกรีตพร้อมเรียงหินใหญ่

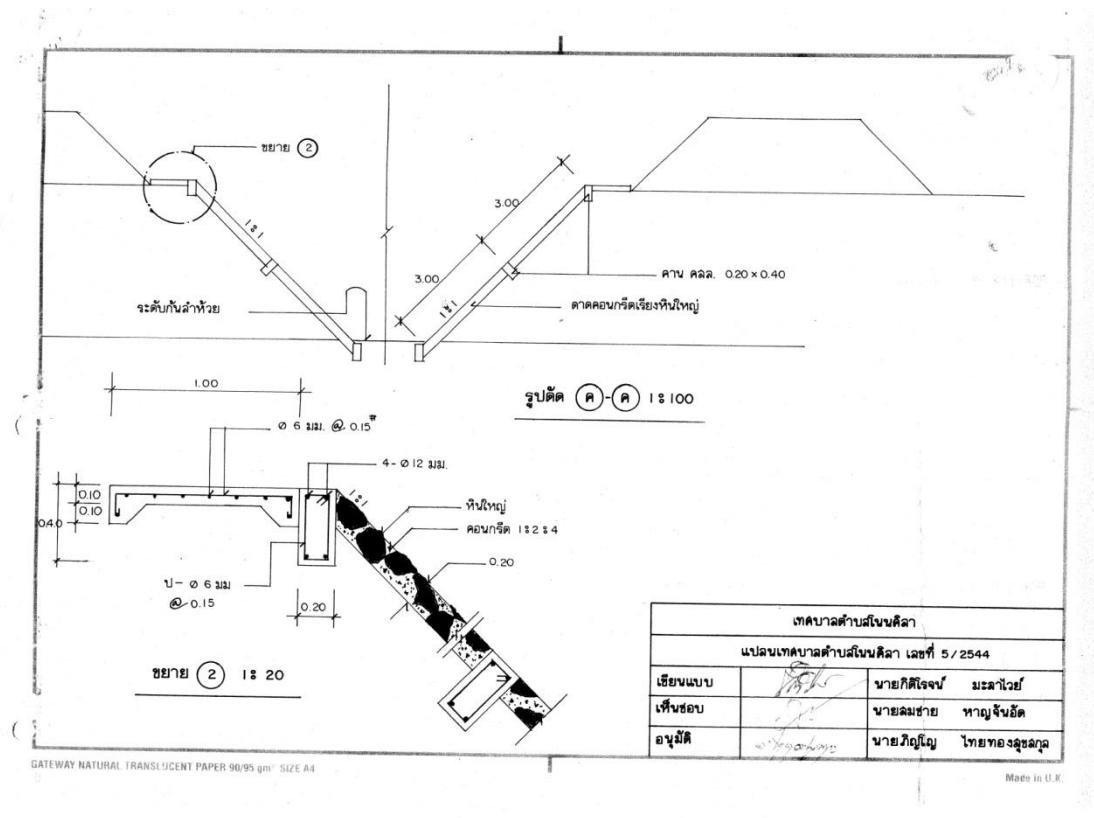

ภาคผนวกที่ ค.2 แบบแปลนมาตรฐานกรมพัฒนาที่ดินคาดคอนกรีตพร้อมเรียงหินใหญ่

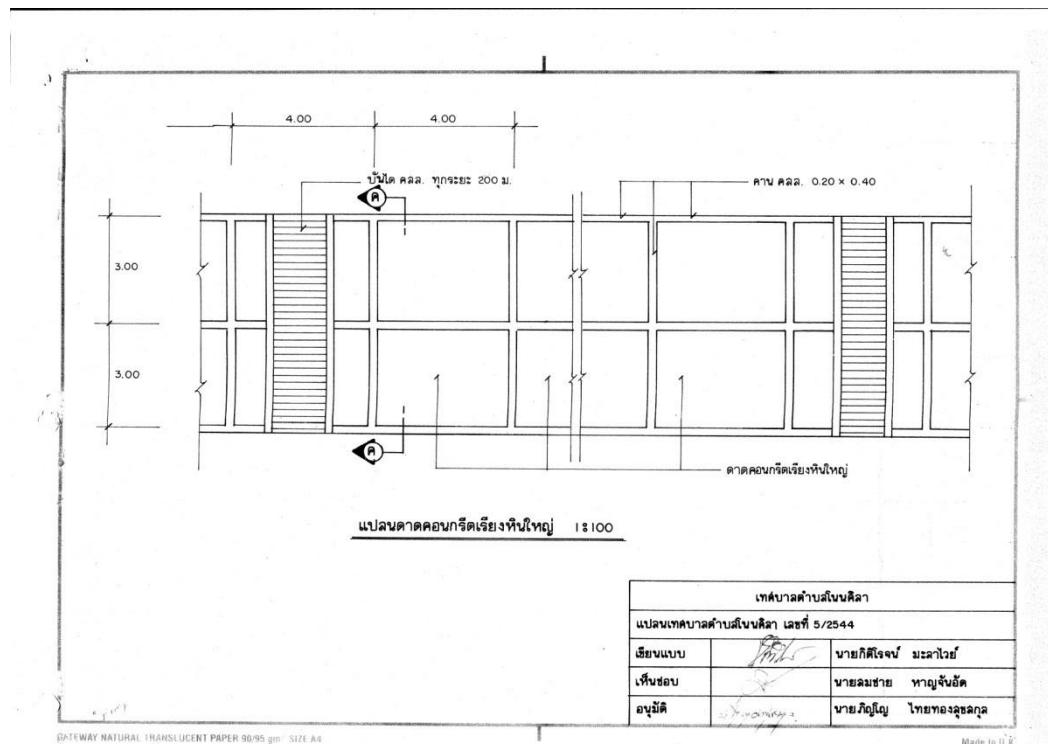

#### ภาคผนวกที่ ง.1 ประมาณราคากดគอนกริตพร้อมเรียงหินใหญ่

ประมาณราคา โครงการคาดค่าตั้งแต่ 200-300 เมตร

แบบ ปร.5

## เจ้าของโครงการเทศบาลตำบลโนน

၆၁


สถานที่ก่อสร้าง ลำหัวแม่น้ำในเขตเทศบาลตำบลโนนศิลา

## แบบมาตราฐานโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้

ประมาณการ เมื่อ กุมภาพันธ์ 2555

ภาคผนวกที่ ง.1(ต่อ) ประมาณราคากดគอนกรีตพร้อมเรียงหินใหญ่

ภาคผนวกที่ จ.1 แบบแปลนถุงฟูกทรายสำหรับงานป้องกันการกัดเซาะลาดตั้ง

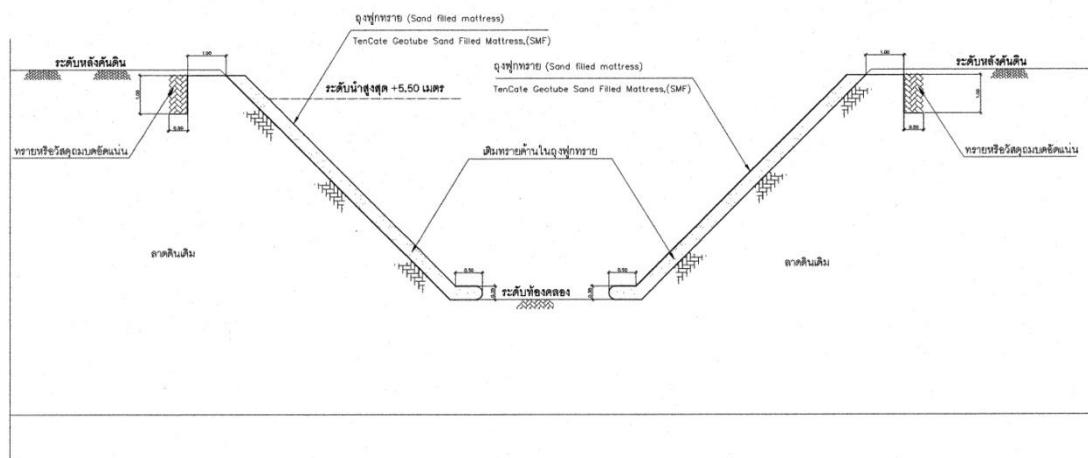

ถุงฟูกทรายสำหรับงานป้องกันการกัดเซาะลาดตั้ง (TenCate Geotube Sand filled Mattress)

ภาคผนวกที่ จ.2 รายการประกอบแบบถุงฟุกทรัพย์สำหรับงานป้องกันการกัดเซาะลักษณะดังลิํง

ถุงฟู๊กทรายสำหรับงานป้องกันการกัดเซาะด้วยตัวเอง (TenCate Geotube Sand filled Mattress)

1. คุณสมบัติของแผ่นสีดูดทุกท่าทาง
    1. กุญแจทุกท่าทางสำหรับห้องน้ำปืนยิงเก็บกันการลักพาตากลายรัง (KiraMat Sand filled Mattress) จะประกอบไปด้วยแผ่นสีดูดทุกท่าทาง 3 dimensions สำหรับห้องน้ำทุกห้องใน ห้องน้ำ 1 ห้อง เมื่อถูกดึงด้วยเชือกที่มีสี Polypropylene ที่ไม่สามารถถูกดึงออกได้ อุดตันห้องน้ำแบบ Cut tape ที่ใช้ร้อยและใส่สีดูดทุกห้อง UV เอฟเฟกต์ให้แผ่นเย็บเข้ากัน บรอดชิฟท์ (Needle punch) ส่วนใหญ่ 2 ชั้น กุญแจทุกท่าทาง Polypropylene ที่ประกอบกันเข้ากันแบบ Polypropylene ที่มีสีขาว และใส่สีดูดทุกห้อง UV
    2. ถุงทุกท่าทางสำหรับห้องน้ำปืนยิงเก็บกันการลักพาตากลายรัง ต้องมีการเก็บห้องน้ำต่อสักษ์เพื่อติด ที่มีอยู่ในติด
    3. ถุงทุกท่าทางสำหรับห้องน้ำปืนยิงเก็บกันการลักพาตากลายรัง ต้องมีผลิตและได้รับรองมาตรฐาน ISO 9001 และส่งสำเนาเอกสารรับรอง (Certification) กับทางศวัสดิ์อุตสาหกรรม
    4. ถุงทุกท่าทางสำหรับห้องน้ำปืนยิงเก็บกันการลักพาตากลายรัง (Tensile Geotextile Sand filled Mattress) ต้องมีคุณสมบัติว่าห้องน้ำต้องรับน้ำได้สูงกว่า 2 ชั้น และเป็นห้องน้ำ กับเป็นถุงทุกท่าทางแบบ Three dimensions สำหรับห้องน้ำทุกห้องใน ห้องน้ำ 1 ห้อง เมื่อถูกดึงด้วยเชือกที่มีสี Polypropylene ที่ไม่สามารถถูกดึงออกได้ อุดตันห้องน้ำแบบ Cut tape ที่ใช้ร้อยและใส่สีดูดทุกห้อง UV เอฟเฟกต์ให้แผ่นเย็บเข้ากัน บรอดชิฟท์ (Needle punch) ส่วนใหญ่ 2 ชั้น กุญแจทุกท่าทาง Polypropylene ที่ประกอบกันเข้ากันแบบ Polypropylene ที่มีสีขาว และใส่สีดูดทุกห้อง UV

คุณสมบัติ	มาตรฐานทดสอบ	หน่วย	TenCate Geotextile Sand Filled Mattress
1. ชนิดของวัสดุที่ 1 ชั้นบน	ชั้นที่ 1 ชั้นเมมเบรนพิเศษจากพีโอลิปอิพเพลสติก Polypropylene ที่มีความหนาเฉลี่ยสูงประมาณ 3 มม. ชั้นเมมเบรนเก็ทิกส์ (Woven Geotextiles) เชิงติดกับเปลือกแมส Cut tape yarn ผ้าเชือกแบบไนลอนทึบๆ กันน้ำแบบ UV เชิงติดกับเปลือกแมส UV (Needle punch)		
1.1 ค่าถ่วงส่วนใหญ่ที่ก่อให้เกิดแรงดัน จุดสูงสุด	ISO 10319 หรือ ASTM D4595	KN/m	≥ 35
1.2 น้ำหนัก (Mass per unit area)	ISO9864 หรือ ASTM D5261	%	≥ 550
1.3 ขนาดช่องเปิด (Pore size), Ø95	ASTM D4751 หรือ เที่ยบเท่า	mm.	≤ 0.30
1.4. ค่าแรงดึง扯กึ่งคงเด่นของผ้าที่มีผลลัพธ์ UV ที่ 500 ชั่วโมง	ASTM D 4355-92 หรือเทียบเท่า	%	≥ 80
2. ชนิดของวัสดุที่ 2 ชั้นล่าง	สำหรับชั้นที่ 2 ชั้นเมมเบรนพิเศษจาก Polypropylene ที่ปะปองชั้นเมมเบรนเก็ทิกส์ (Woven Geotextiles) ที่มีความหนาเฉลี่ยสูงประมาณ 3 มม. เชิงติดกับเปลือกแมส UV		
2.1 ค่าถ่วงส่วนใหญ่ที่ก่อให้เกิดแรงดัน จุดสูงสุด	ISO 10319 หรือ ASTM D4595	KN/m	≥ 55
2.2 น้ำหนัก (Mass per unit area)	ISO9864 หรือ ASTM D5261	%	≥ 300
2.3 ขนาดช่องเปิด (Pore size), Ø95	ASTM D4751 หรือ เที่ยบเท่า	mm.	≤ 0.30
2.4. ค่าแรงดึง扯กึ่งคงเด่นของผ้าที่มีผลลัพธ์ UV ที่ 500 ชั่วโมง	ASTM D 4355-92 หรือเทียบเท่า	%	≥ 80



3. ขั้นตอนการก่อสร้าง

  - 3.1 ปักหมุดกุนที่ต้องการสร้างบ้าน ให้ทำการตอกเข้าดิน หลังคามี ก้าวเดินไม่ คลื่น เคลื่อนไหว และรักษาอิฐไม่ให้หักและติดเม็ดของให้ไว้ระดับดินที่แบบ ก้าวเดียวและปูกระเบื้องที่ได้ใช้เม็ดและดินที่ได้เป็นแม่น้ำมาตากลางน้ำกันแทน
  - 3.2 เมื่อจากถูกทุ่งหญ้าอยู่ไม่กี่เมตรก็เริ่มยกกระแทกตอกหินอย่างมาก ภาระปูทึ่งต้องดูห้องระดับระหว่างร่ายอีกทุกๆ ห้องเพื่อให้ถูกทุ่งหญ้าอยู่ที่ห้องหนึ่งซึ่งก้าวและ ผู้รับเข้าส่องทางการมองเห็นได้ด้วยความระดับและผู้คนทุกคนจะต้องมีน้ำที่ควรจะดูบุกห้องของเมืองไม่ใช่ส่วนกลางและดูดูห้องต่อห้อง
  - 3.3 ถุงทุ่งหญ้าสำหรับก่อสร้างต้องได้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดโดยทุ่งหญ้าที่เรียกว่าเมืองทุ่งหญ้าต้องมีความกว้าง 0.35 เมตร และหัวหนานาเมืองทุ่งหญ้าที่หัวนานาต้อง เป็นเว้าที่เล็กตัวเรือรถ Polyest หัวแมลงสั่งในน้ำอีกครั้งหนึ่งที่หัวนานาต้อง

ภาคผนวกที่ น.1 ประมาณราคาภารกิจสร้างป้องกันการกัดเซาะลักษณะดังต่อไปนี้

## โครงการ : งานก่อสร้างป้องกันการกัดเซาะหาดทั่วชายฝั่งไทย (Sand Filled Mattress)

สถานที่ : เทศบาลตำบลโนนศิลา จ.ขอนแก่น

ขอบข่ายการประเมินราคา : ความยาว 200 เมตร สูง 6.00 เมตร

## ประวัติผู้เขียน

นายกิติโภจน์ มะลาไวย์ เกิดเมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2519 ที่อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ ปัจจุบันอาศัยอยู่ที่บ้านเลขที่ 25/9 หมู่ที่ 22 ถนนมิตรภาพ ตำบลบ้านໄไฟ อำเภอบ้านໄไฟ จังหวัดสุรินทร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จากโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จากวิทยาลัยเทคโนโลยีอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จากวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น และระดับปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชานักวิเคราะห์นโยบายและแผน ประจำปี พ.ศ. 2558 สำหรับตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง 7 สังกัดกองช่างเทศบาลตำบลโนนศิลา อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น